


Data e ora della misurazione 22/01/2025 15:01:28

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S2V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

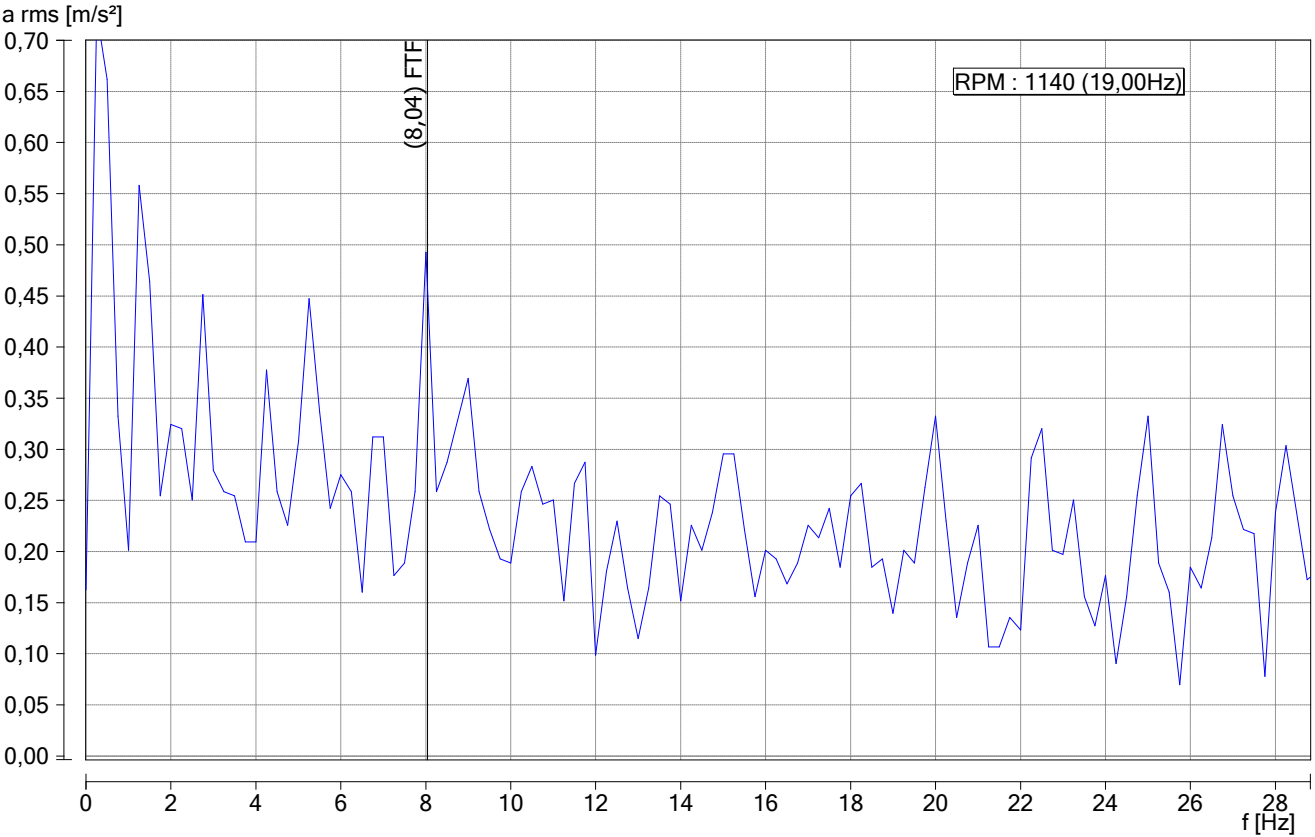

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(8,04) FTF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s ²]	= 6,12	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	0,25	0,731
2	1,25	0,558
3	8,00	0,493
4	2,75	0,452
5	5,25	0,447
6	129,00	0,423
7	148,25	0,382
8	4,25	0,378
9	9,00	0,369
10	133,75	0,353