


Data e ora della misurazione 22/01/2025 12:54:32

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA PRIMARIA S25 C0-019X\VENTILATORE\S1H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC

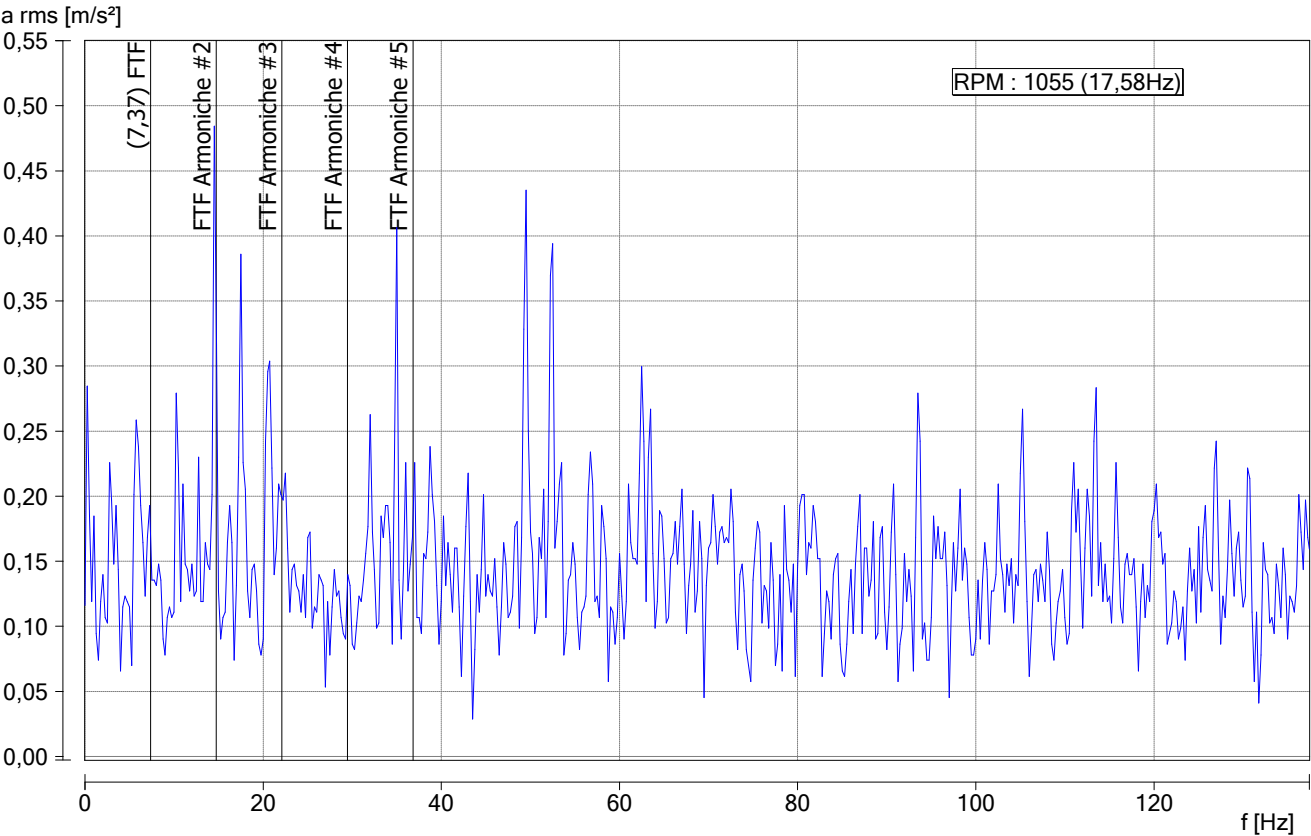

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(7,37) FTF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,35	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	14,50	0,484
2	49,50	0,435
3	35,00	0,406
4	52,50	0,394
5	17,50	0,386
6	20,75	0,304
7	62,50	0,300
8	0,25	0,284
9	113,50	0,283
10	165,75	0,283