


Data e ora della misurazione14/08/2019 17:16:09

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1\MOTORE\M2A\103 Mach.spectr. > 600

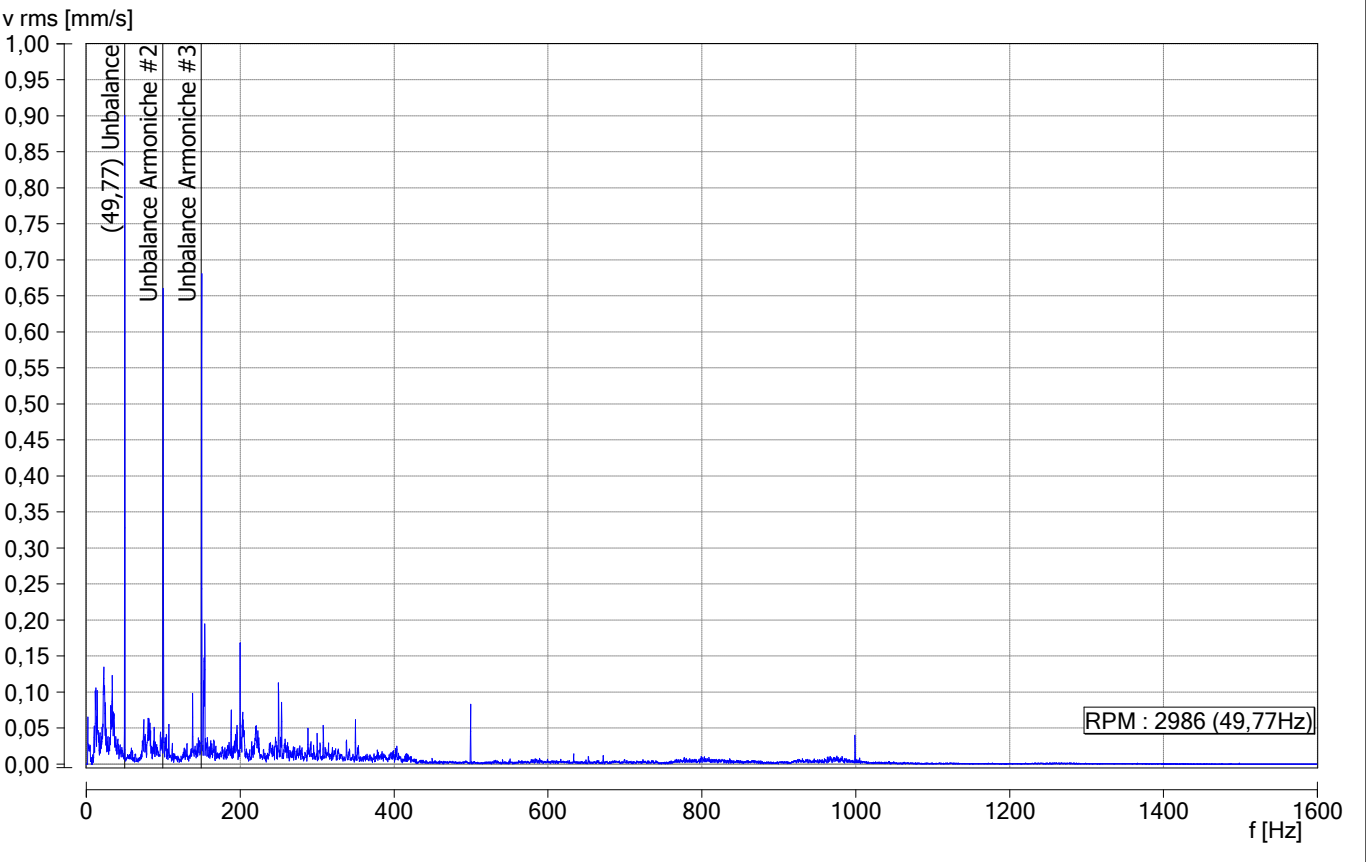

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,77) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2986	
RMS	Y [mm/s]	= 1,49	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	50,00	0,90
2	150,00	0,68
3	100,00	0,66
4	154,00	0,19
5	200,00	0,17
6	153,00	0,15
7	22,75	0,13
8	33,75	0,12
9	152,50	0,12
10	249,75	0,11