


Data e ora della misurazione14/08/2019 17:15:03

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 1\MOTORE\M2H\103 Mach.spectr. > 600

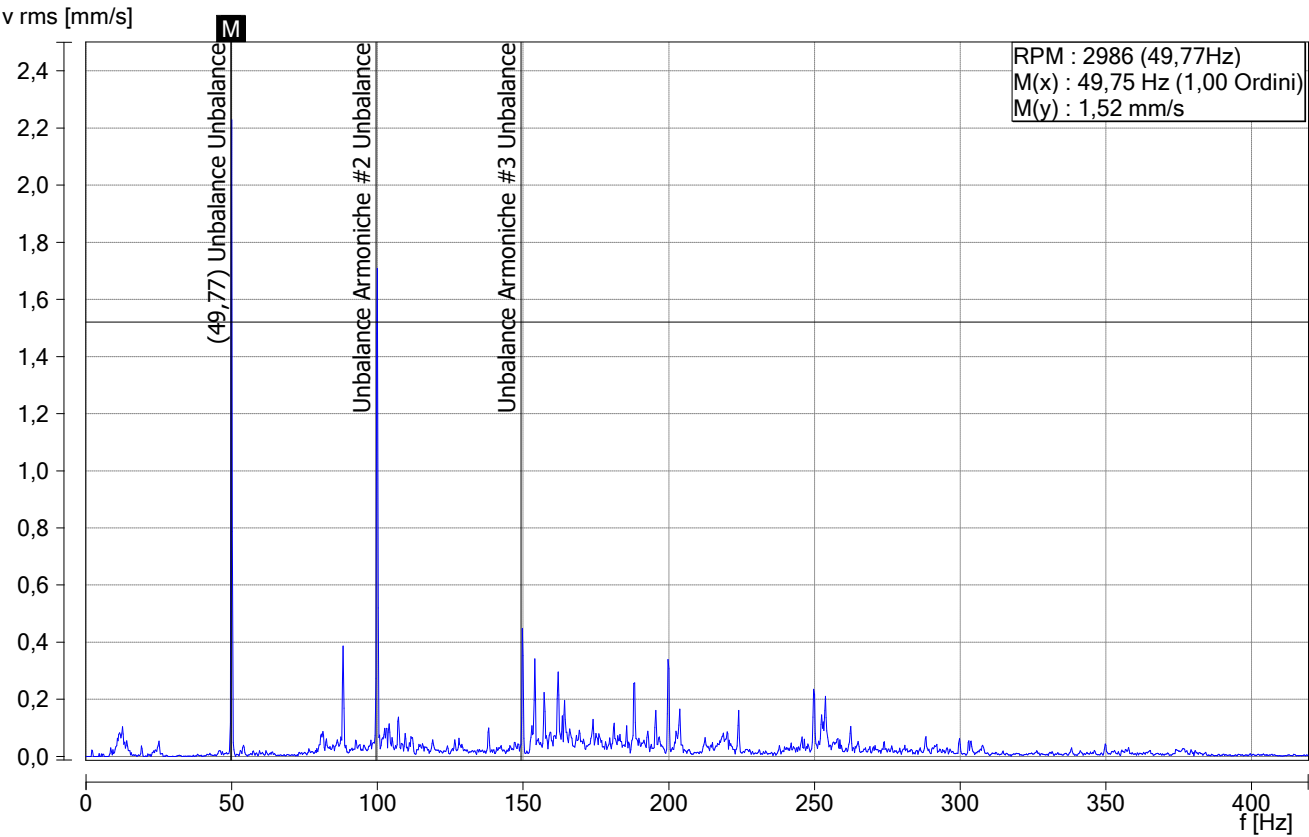

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,75	(49,77) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 1,52	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2986	
RMS	Y [mm/s]	= 3,11	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	50,00	2,23
2	100,00	1,71
3	149,75	0,45
4	88,25	0,39
5	154,00	0,34
6	199,75	0,34
7	162,00	0,30
8	188,25	0,26
9	249,75	0,24
10	157,25	0,22