


Data e ora della misurazione14/08/2019 17:21:44

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1\VENTILATORE A 10 PALE\V2H\103 Mach.spectr. > 600

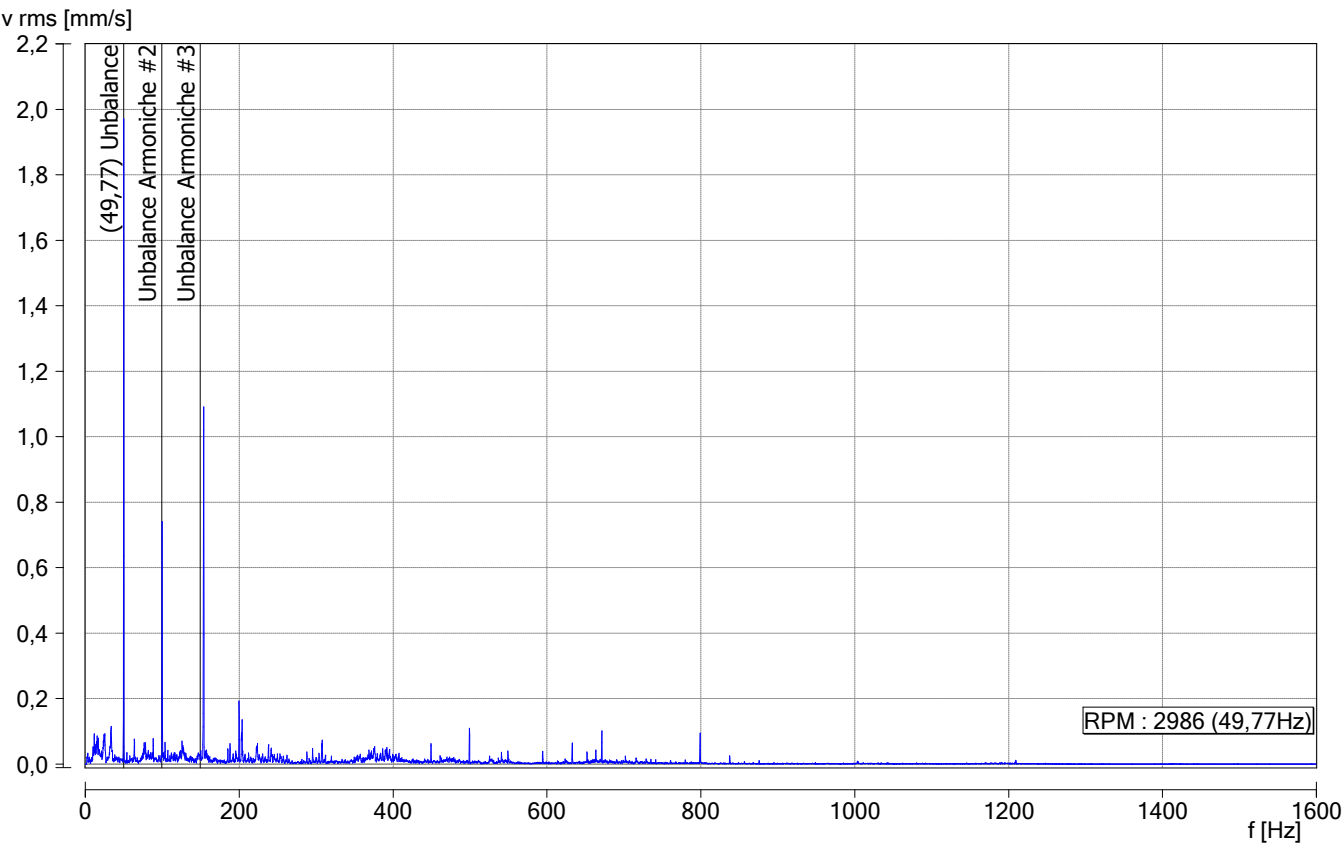

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,77) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2986	
RMS	Y [mm/s]	= 2,47	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	50,00	1,97
2	153,75	1,09
3	99,75	0,74
4	199,75	0,19
5	204,00	0,14
6	33,50	0,12
7	499,25	0,11
8	671,25	0,10
9	203,00	0,10
10	799,00	0,09