


Data e ora della misurazione14/08/2019 17:20:43

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 1\VENTILATORE A 10 PALE\2V\103 Mach.spectr. > 600

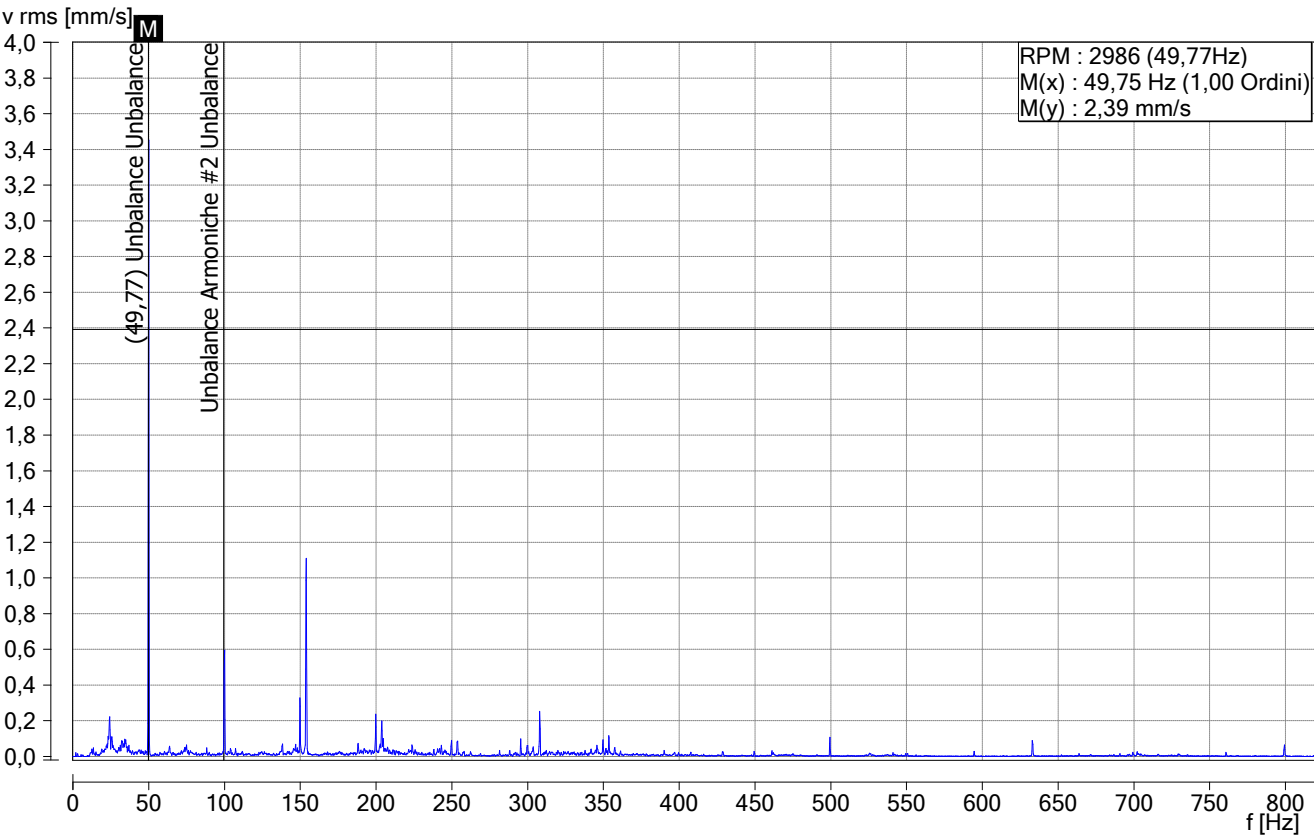

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,75	(49,77) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 2,39	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2986	
RMS	Y [mm/s]	= 3,78	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	50,00	3,45
2	154,00	1,11
3	100,00	0,60
4	149,75	0,33
5	308,00	0,25
6	199,75	0,24
7	24,25	0,22
8	203,75	0,20
9	353,50	0,12
10	23,25	0,11