


Data e ora della misurazione14/08/2019 16:53:32

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 2 SPB \MOTORE\M2A\103 Mach.spectr. > 600

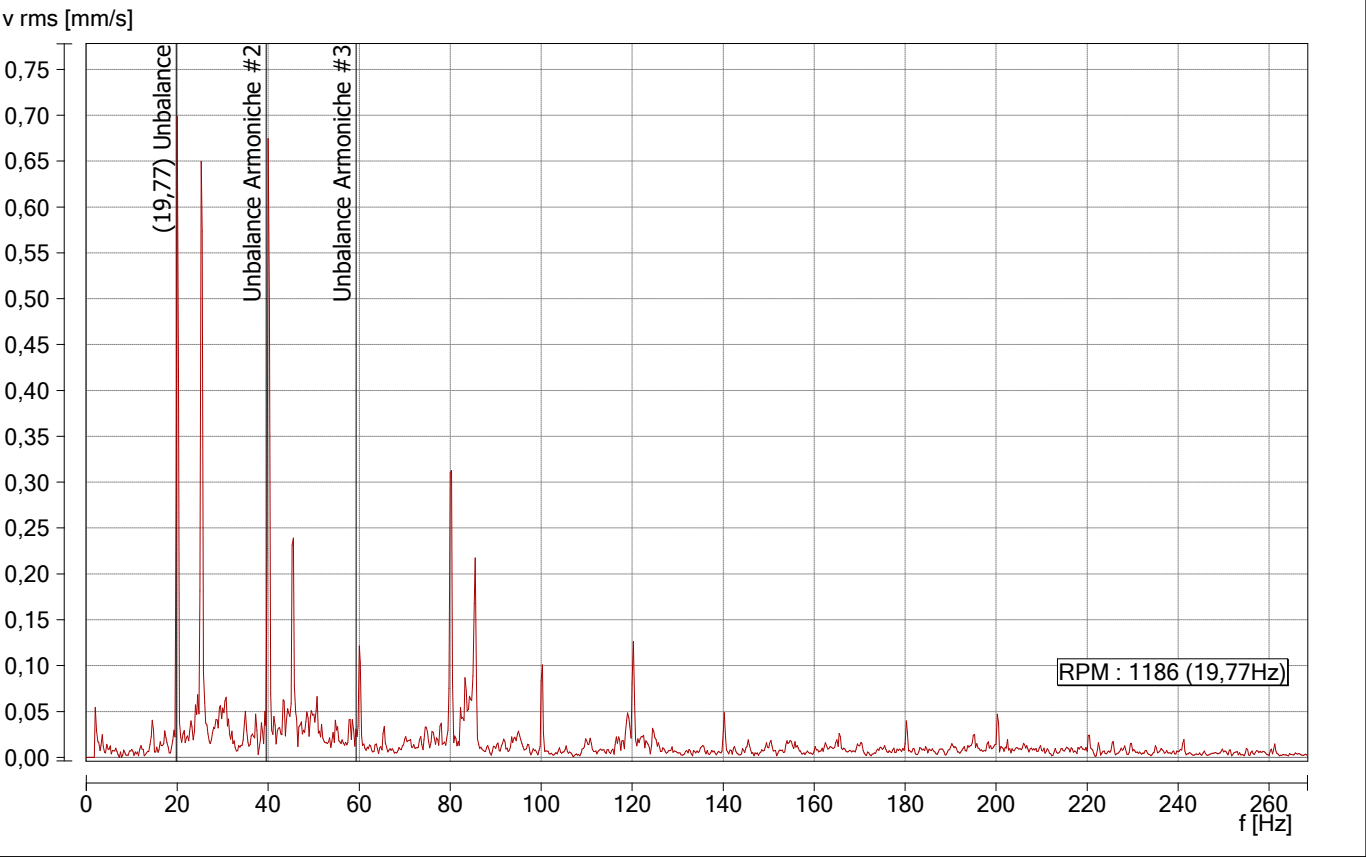

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(19,77) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [mm/s]	= 1,33	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	20,00	0,70
2	40,00	0,67
3	25,25	0,65
4	80,25	0,31
5	45,50	0,24
6	85,50	0,22
7	120,25	0,13
8	60,00	0,12
9	100,25	0,10
10	83,25	0,09