


Data e ora della misurazione14/08/2019 16:52:26

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 2 SPB \MOTORE\M2H\103 Mach.spectr. > 600

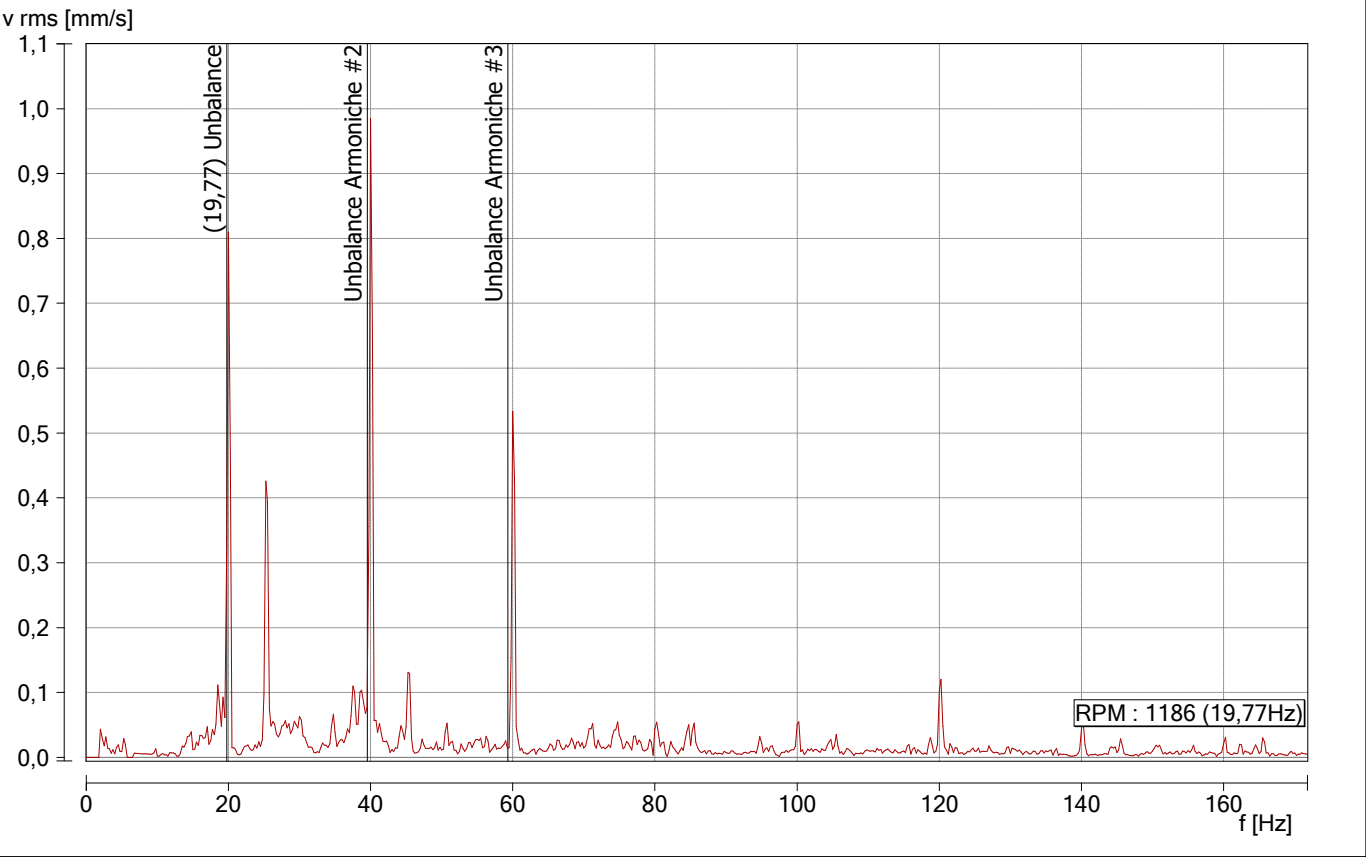

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(19,77) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [mm/s]	= 1,52	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	40,00	0,99
2	20,00	0,81
3	60,00	0,53
4	25,25	0,43
5	45,25	0,13
6	220,25	0,12
7	120,25	0,12
8	18,50	0,11
9	37,50	0,11
10	38,75	0,10