


Data e ora della misurazione14/08/2019 16:56:58

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 2 SPB \VENTILATORE A 10 PALE\V1A\103 Mach.spectr. > 600

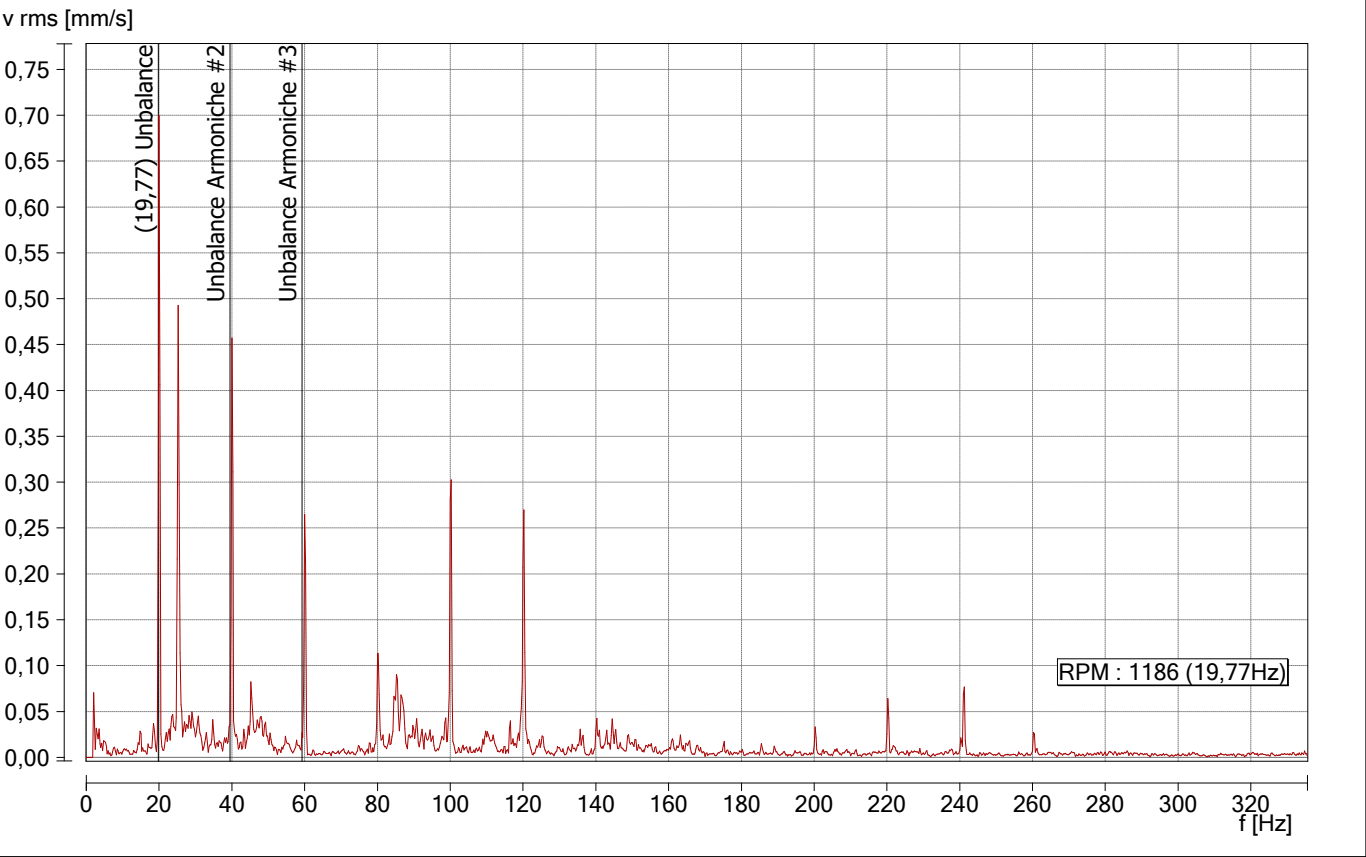

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(19,77) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [mm/s]	= 1,15	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	20,00	0,70
2	25,25	0,49
3	40,00	0,46
4	100,25	0,30
5	120,25	0,27
6	60,00	0,26
7	80,25	0,11
8	85,25	0,09
9	45,25	0,08
10	241,25	0,08