


Data e ora della misurazione14/08/2019 16:54:52

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 2 SPB \VENTILATORE A 10 PALE\V1\103 Mach.spectr. > 600

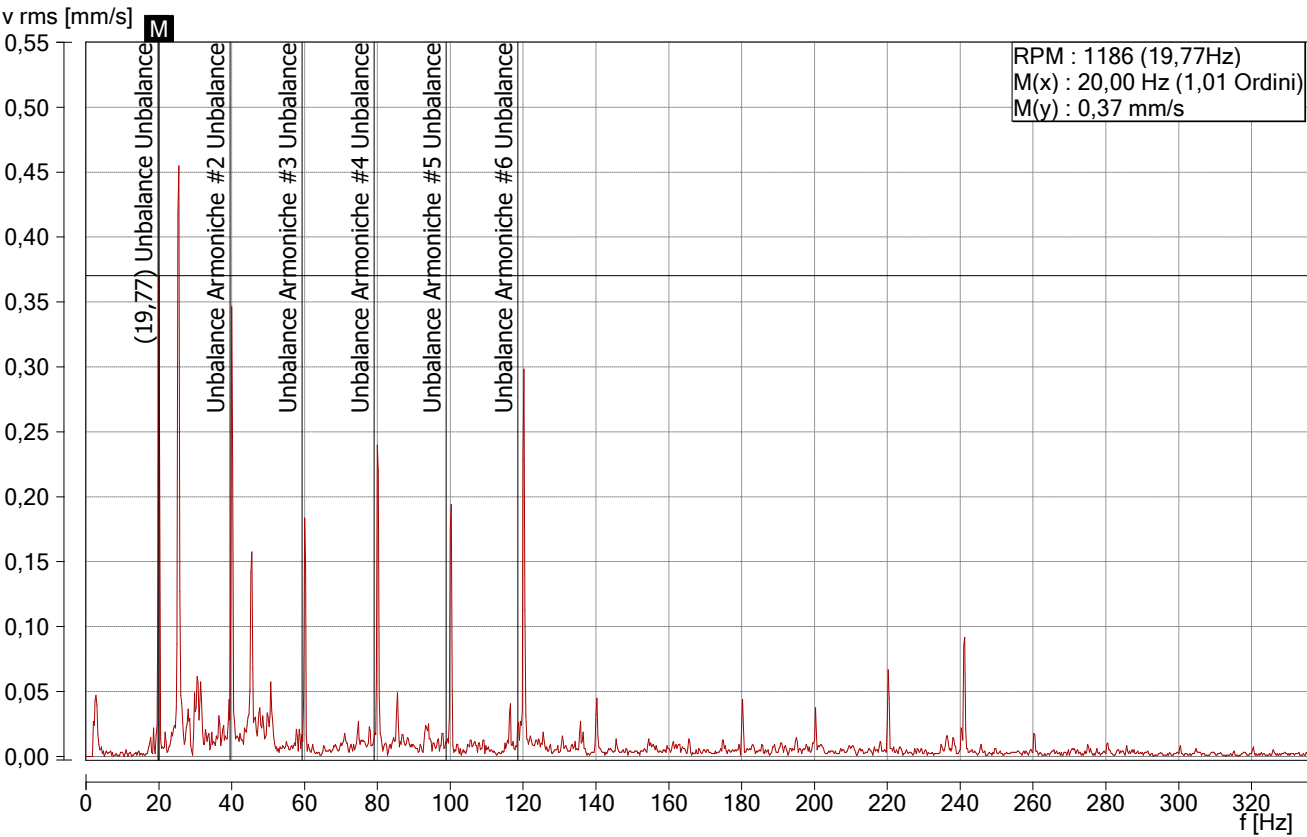

Cursore Principale	X [Hz]	= 20,00	(19,77) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 0,37	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1186	
RMS	Y [mm/s]	= 0,89	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	25,50	0,45
2	20,00	0,37
3	40,00	0,35
4	120,25	0,30
5	80,00	0,24
6	100,25	0,19
7	60,00	0,18
8	45,50	0,16
9	241,25	0,09
10	220,25	0,07