




Date/Time 10/03/2020 14:06:50

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 02/03/2020 11:17:11

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1 SPB \MOTOREM2H\1005 Envelope Spectrum Acceleration

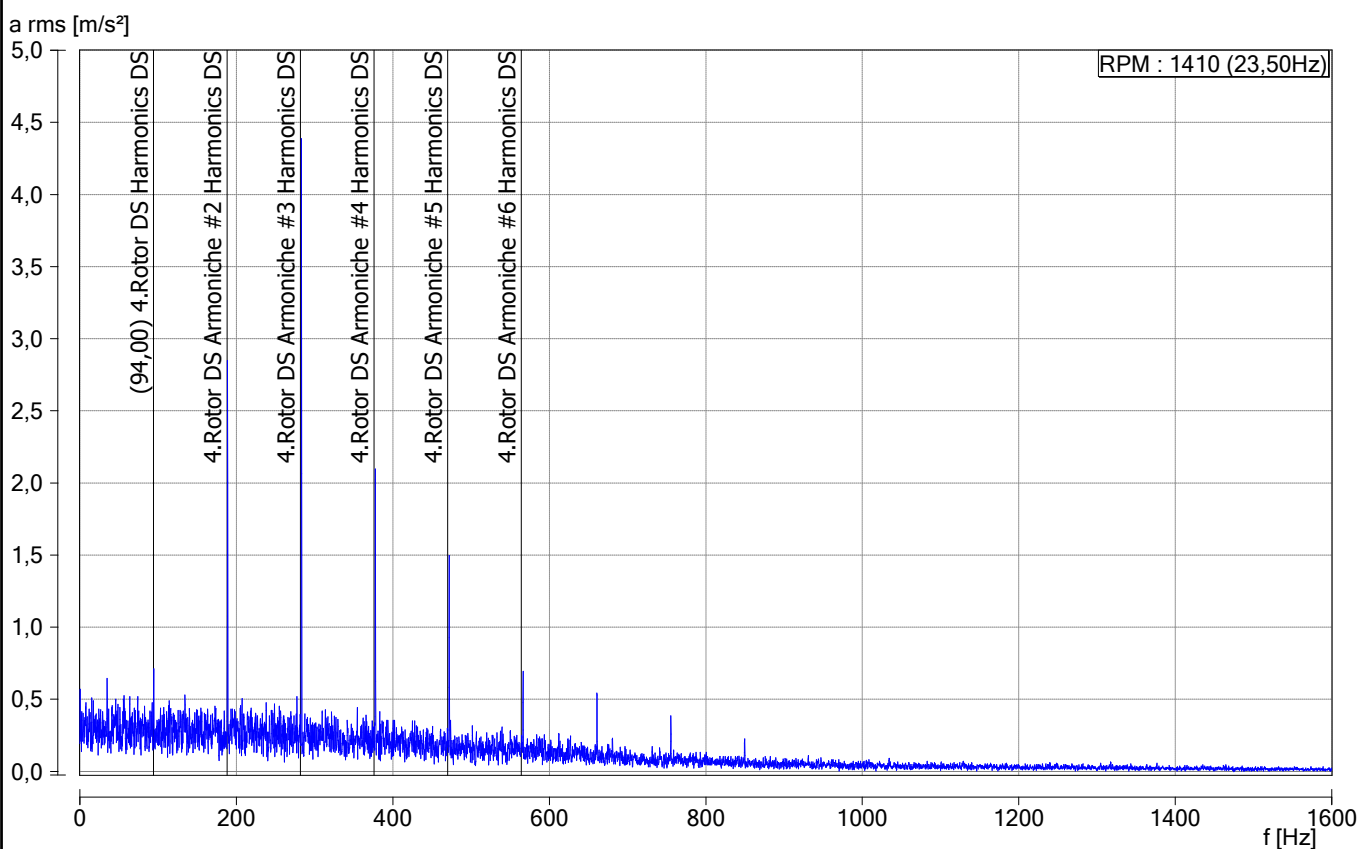

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(94,00) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 10,12	

Data	Ora	Evento	Commento
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	16:13:09	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	13:29:09	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1410.
24/02/2020	10:58:19	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1188.



02/10/2019	13:51:23	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1200.
02/10/2019	13:47:33	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2986, nuovo rif. 1480.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	283,25	4,388
2	188,75	2,850
3	377,75	2,097
4	472,00	1,497
5	94,50	0,711
6	566,50	0,695
7	34,75	0,646
8	0,25	0,570
9	660,75	0,543
10	134,25	0,530