




Date/Time 10/03/2020 14:35:12

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 02/03/2020 11:25:37

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1 SPB \VENTILATORE A 10 PALE\V2V\1005 Envelope Spectrum Acceleration

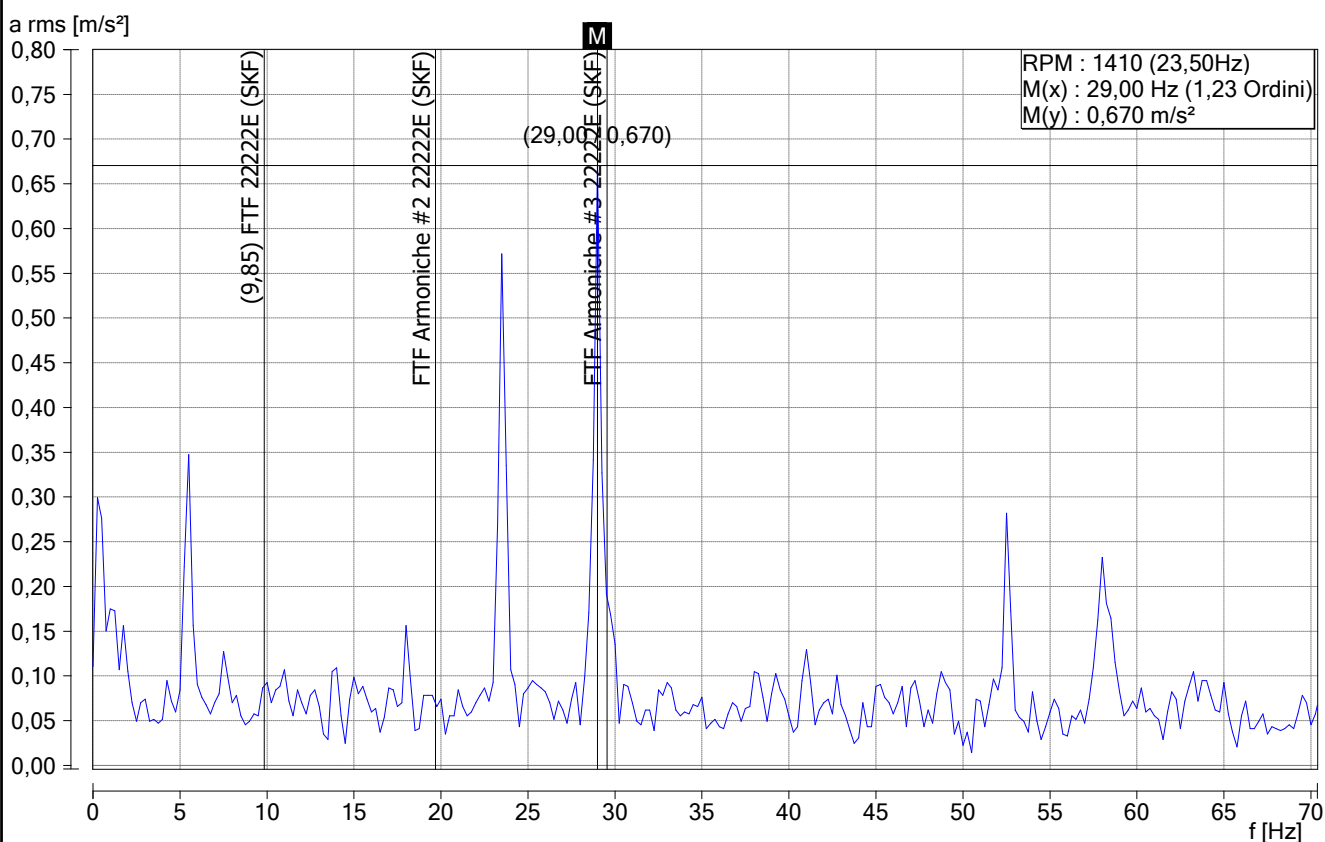

Cursore Principale X [Hz] = 29,00 (9,85) FTF 22222E (SKF)

Y [m/s²] = 0,670

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1410

RMS Y [m/s²] = 2,28

Data	Ora	Evento	Commento
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	16:13:09	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	13:23:14	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1410.



Date/Time

10/03/2020 14:35:12

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	29,00	0,670
2	23,50	0,572
3	5,50	0,348
4	0,25	0,300
5	52,50	0,282
6	58,00	0,232
7	76,00	0,210
8	1,00	0,175
9	1,75	0,156
10	18,00	0,156