




Date/Time 10/03/2020 15:43:28

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/03/2020 13:49:00

REMAGC ROCCASECCA/VENTILATORE 2 SPB \MOTOREM1A\1005 Envelope Spectrum Acceleration

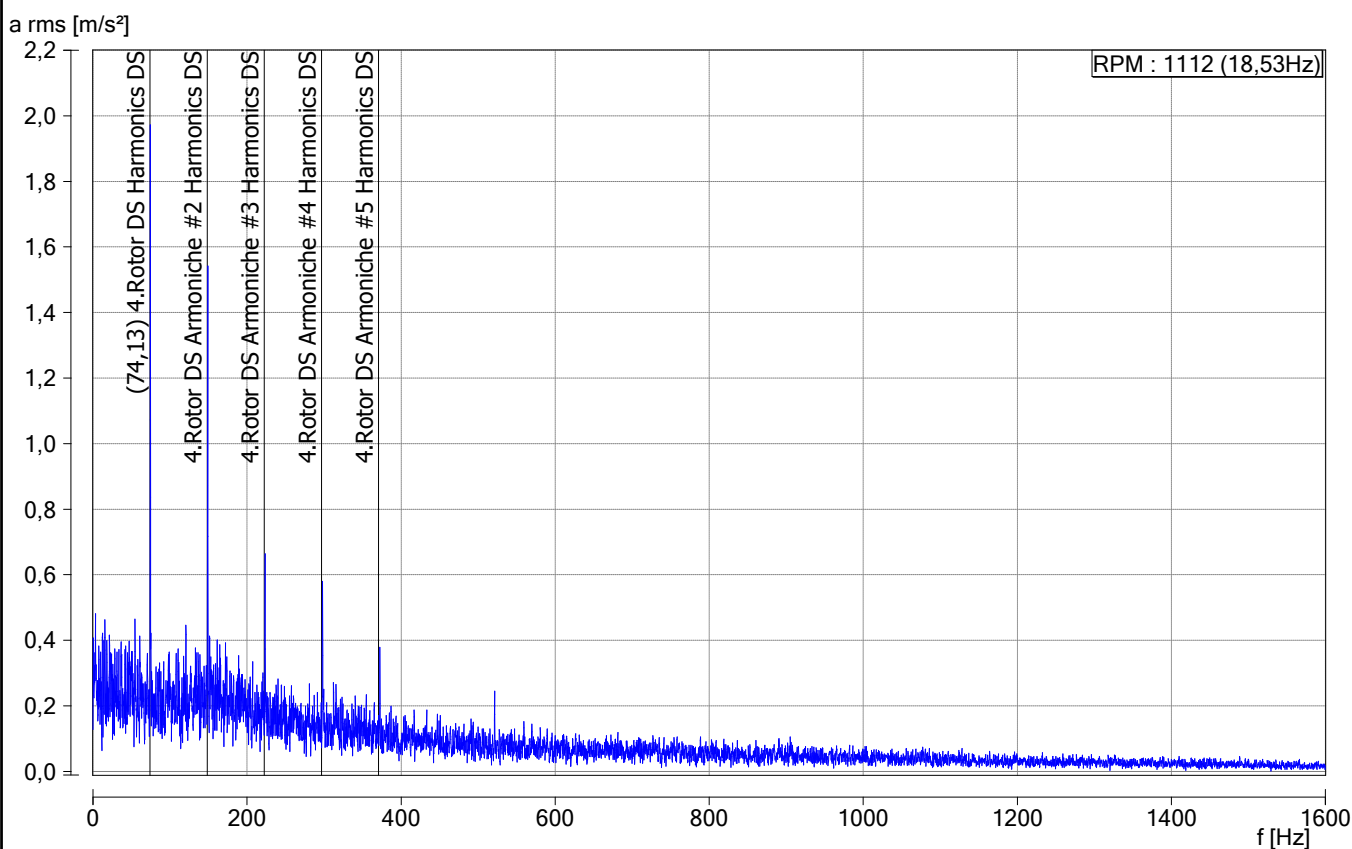

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(74,13) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 6,20	

Data	Ora	Evento	Commento
06/03/2020	14:38:47	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1112.
02/03/2020	16:13:10	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.
30/09/2019	13:13:53	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2986, nuovo rif. 1188.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 10/03/2020 15:43:29

Page 2 of 2

14/08/2019 17:28:25 Misura mancante Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	74,50	1,972
2	149,00	1,542
3	223,50	0,664
4	298,00	0,580
5	3,25	0,481
6	54,50	0,465
7	15,50	0,463
8	120,50	0,446
9	12,50	0,422
10	75,25	0,422