




Date/Time 10/03/2020 16:03:53

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 02/03/2020 14:52:06

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 3 SPB \MOTOREM2H1005 Envelope Spectrum Acceleration

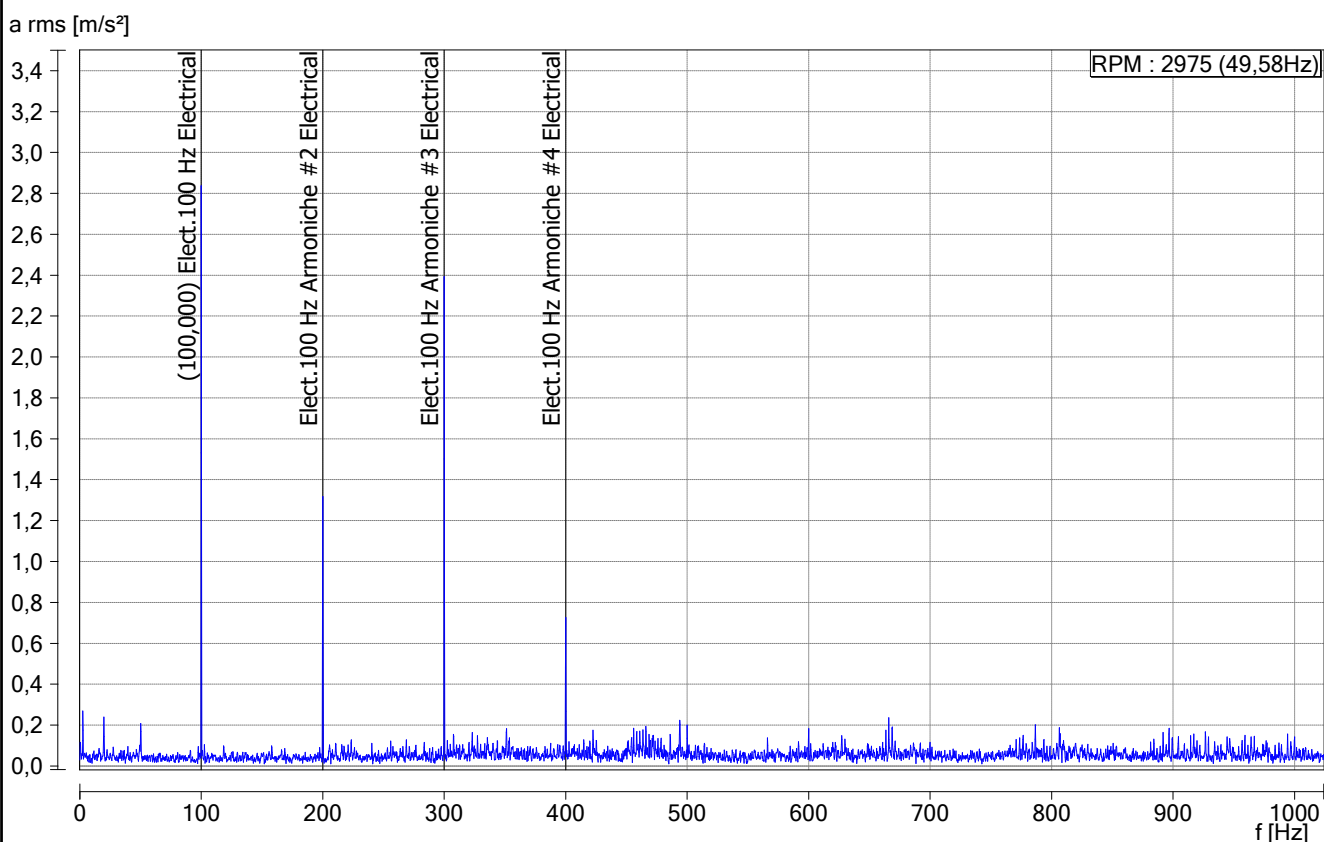

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(100,000) Elect. 100 Hz Electrical
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,90	

Data	Ora	Evento	Commento
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.
24/02/2020	10:58:19	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1188.
02/10/2019	13:51:23	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1200.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 10/03/2020 16:03:53 Page 2 of 2

02/10/2019 13:47:33 Velocità di riferimento modificata. Vecchio rif. 2986, nuovo rif. 1480.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	100,00	2,838
2	300,00	2,394
3	200,00	1,318
4	400,00	0,726
5	2,50	0,269
6	19,75	0,239
7	666,00	0,236
8	493,75	0,224
9	50,00	0,208
10	786,50	0,201