




Date/Time 10/03/2020 16:15:42

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 02/03/2020 14:54:37

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 3 SPB \VENTILATORE A 16 PALE\V1V\1005 Envelope Spectrum Acceleration

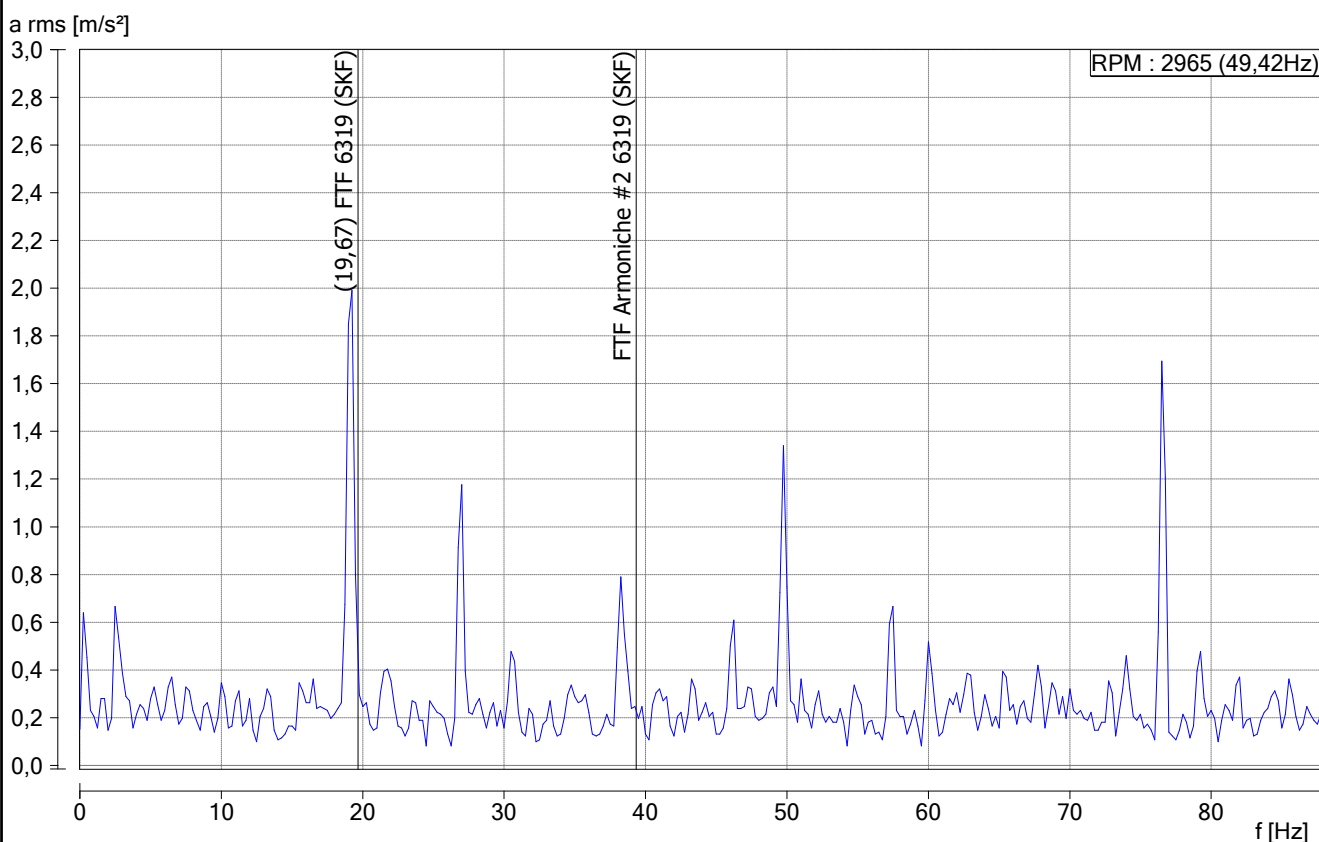

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(177,16) BPFO 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(267,59) BPFI 6319 (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	(232,90) RPF 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(19,67) FTF 6319 (SKF)
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 8,85	

Data	Ora	Evento	Commento
10/03/2020	16:14:59	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2965.
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	16:17:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2970.



02/03/2020	16:16:17	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2978, nuovo rif. 2975.
02/03/2020	16:16:09	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2985, nuovo rif. 2978.
02/03/2020	16:15:28	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2985.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.
30/09/2019	13:15:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2986, nuovo rif. 1188.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	103,50	2,369
2	19,25	1,991
3	76,50	1,694
4	414,25	1,678
5	49,75	1,341
6	155,00	1,308
7	27,00	1,176
8	828,50	0,823
9	153,00	0,798
10	38,25	0,790