




Date/Time 11/03/2020 11:21:44

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 02/03/2020 15:00:06

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 3 SPB \VENTILATORE A 16 PALE\V2H\103 Mach.spectr. > 600

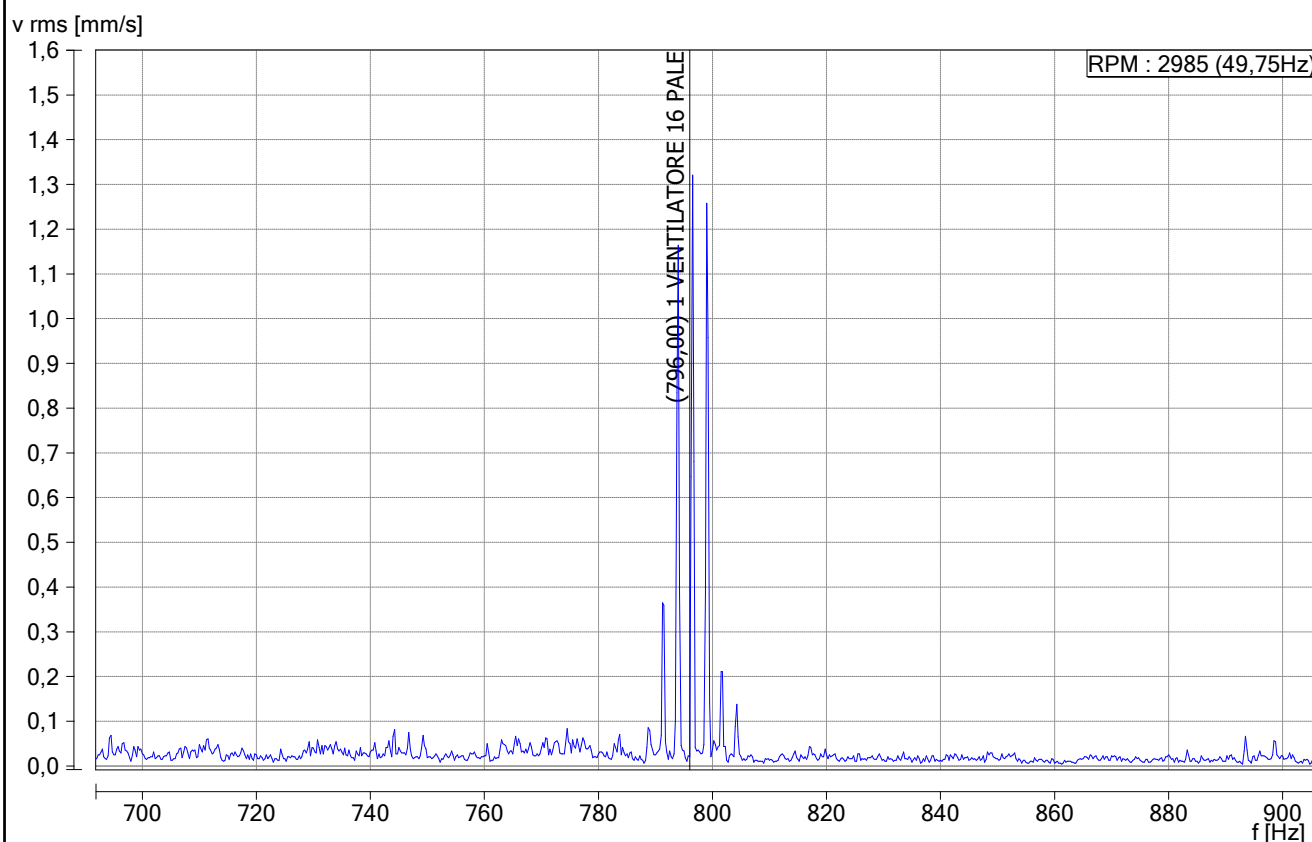

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(796,00) 1 VENTILATORE 16 PALE
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [mm/s]	= 2,84	

Data	Ora	Evento	Commento
11/03/2020	11:17:43	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2985.
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.



Date/Time

11/03/2020 11:21:44

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	796,50	1,32
2	799,00	1,26
3	794,00	1,16
4	49,75	1,00
5	155,00	0,61
6	791,25	0,37
7	100,00	0,35
8	29,25	0,29
9	801,75	0,21
10	71,25	0,19