




Date/Time 11/03/2020 11:37:28

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 02/03/2020 15:11:56

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 4 SPB \MOTOREM2A\1005 Envelope Spectrum Acceleration

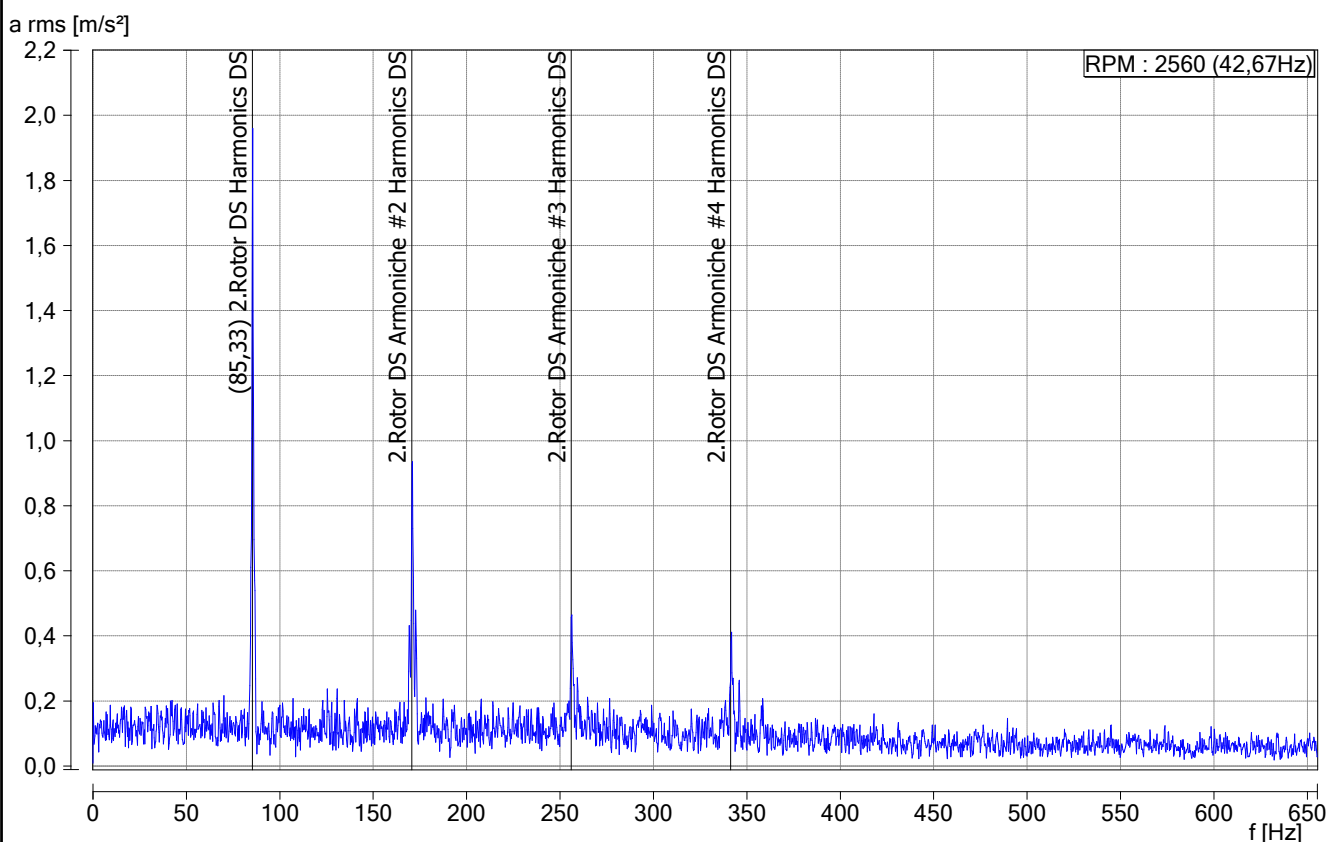

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(85,33) 2.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,31	

Data	Ora	Evento	Commento
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	16:43:54	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2560.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

11/03/2020 11:37:28

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	85,50	1,960
2	171,00	0,936
3	172,75	0,479
4	256,25	0,465
5	169,25	0,432
6	341,75	0,411
7	259,25	0,271
8	342,75	0,269
9	346,00	0,263
10	257,50	0,251