




Date/Time 11/03/2020 12:00:12

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 02/03/2020 15:23:31

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 5 SPB \MOTOREM1H\1005 Envelope Spectrum Acceleration

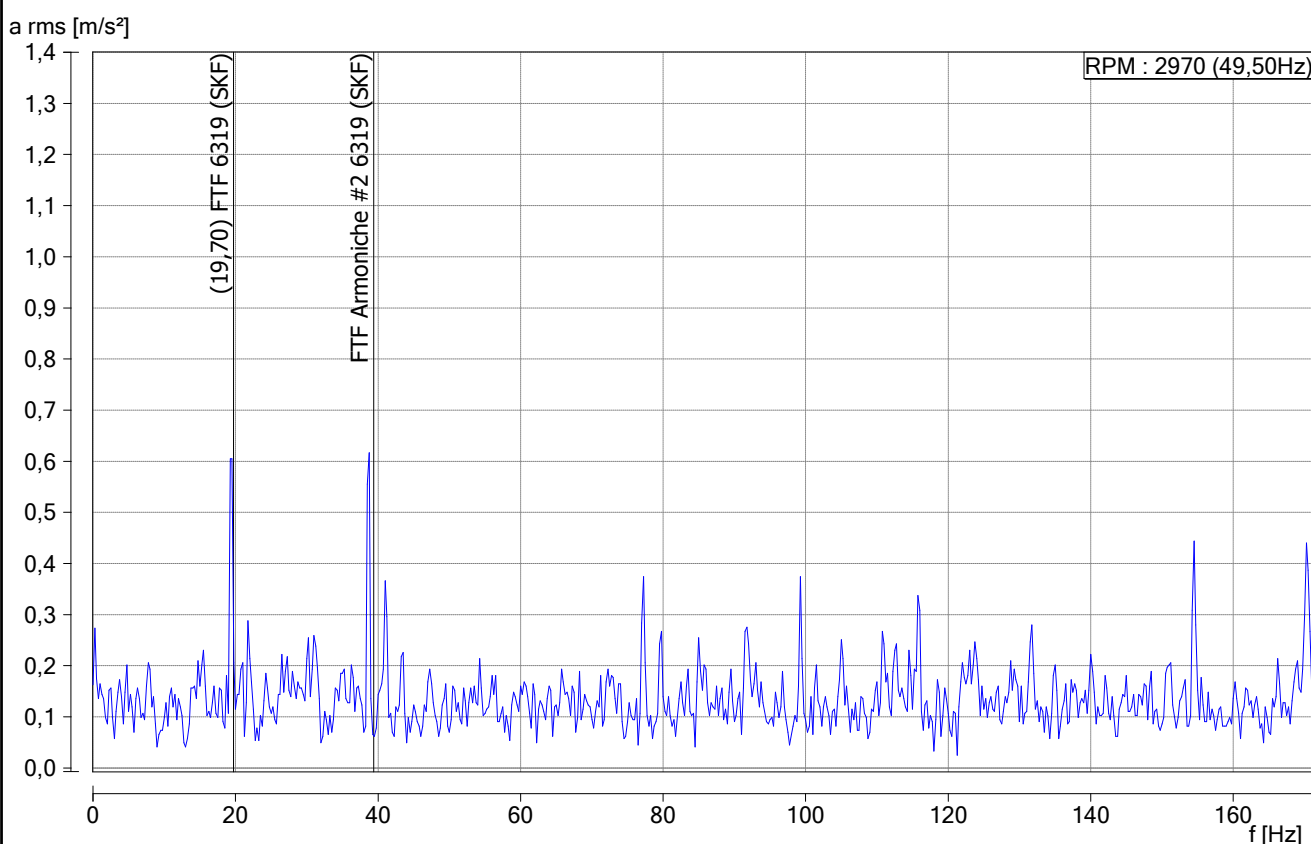

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(177,46) BPFO 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(268,04) BPFI 6319 (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	(233,29) RPF 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(19,70) FTF 6319 (SKF)
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,22	

Data	Ora	Evento	Commento
11/03/2020	11:50:26	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2970.
06/03/2020	14:34:56	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

11/03/2020 12:00:13

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	209,00	1,127
2	38,75	0,617
3	19,50	0,605
4	154,50	0,444
5	170,25	0,440
6	189,75	0,382
7	77,25	0,374
8	99,25	0,374
9	41,00	0,366
10	228,25	0,358