




Date/Time 11/03/2020 12:16:34

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/03/2020 12:23:04

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 6 SPB \MOTOREM2V\1005 Envelope Spectrum Acceleration

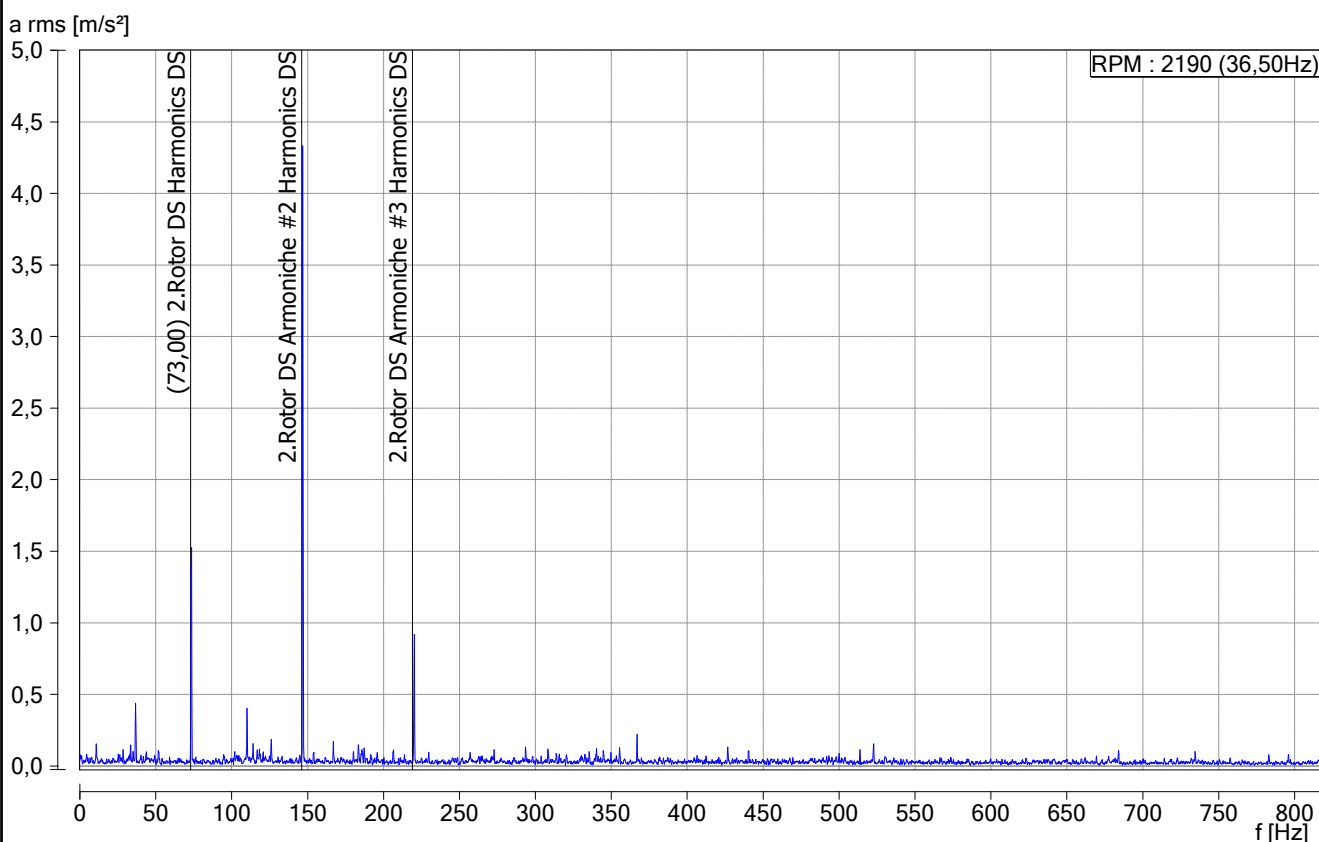

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(73,00) 2.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,97	

Data	Ora	Evento	Commento
11/03/2020	12:15:23	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2190.
02/03/2020	16:13:10	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.



Date/Time

11/03/2020 12:16:35

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	146,75	4,332
2	73,50	1,526
3	220,25	0,919
4	36,75	0,437
5	110,00	0,403
6	367,00	0,220
7	126,00	0,186
8	167,00	0,173
9	114,00	0,156
10	10,75	0,153