




Date/Time 11/03/2020 12:21:36

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/03/2020 12:36:24

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 6 SPB \VENTILATORE A 16 PALE\V1V\1005 Envelope Spectrum Acceleration

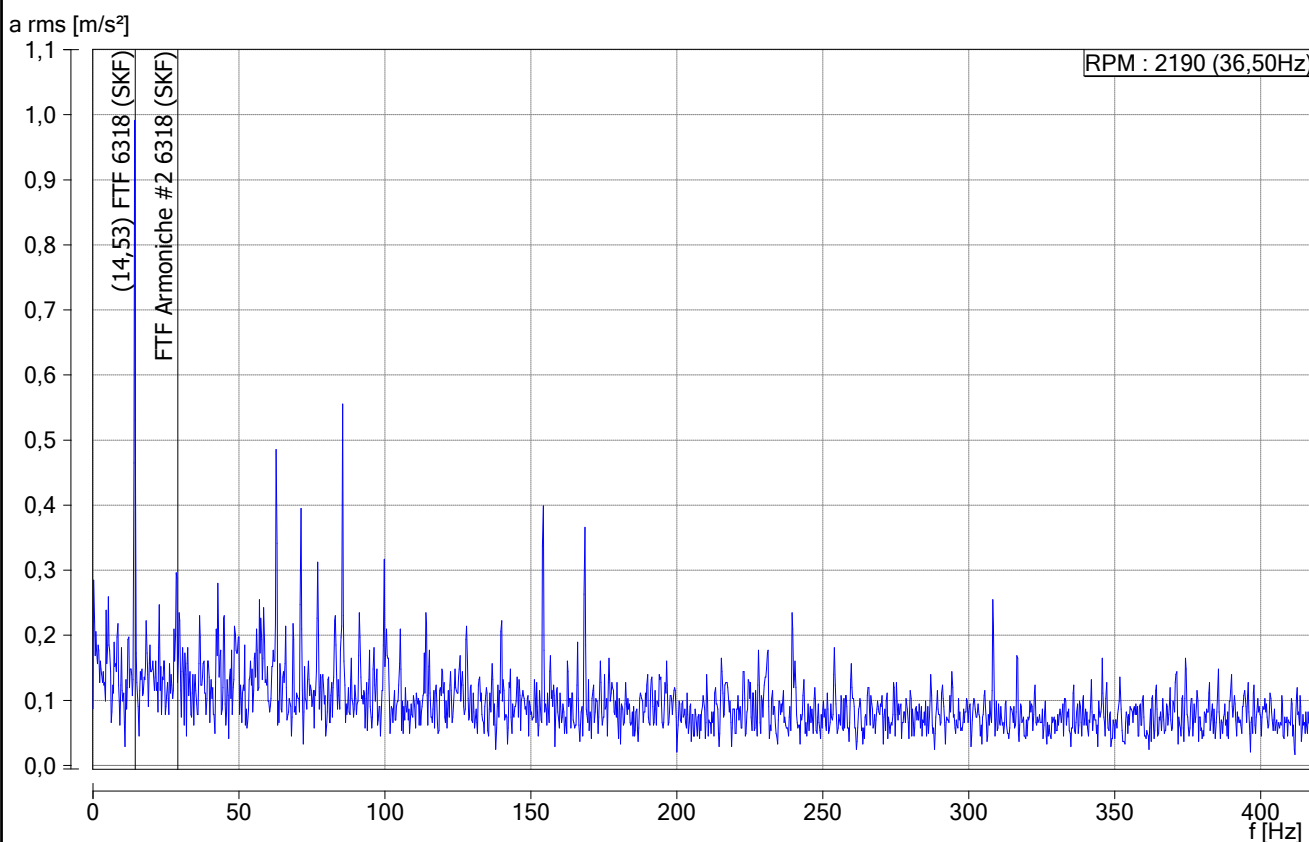

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(14,53) FTF 6318 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,86	

Data	Ora	Evento	Commento
11/03/2020	12:20:37	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2190.
02/03/2020	16:13:10	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 11/03/2020 12:21:36 Page 2 of 2

30/09/2019 13:15:05 Velocità di riferimento modificata. Vecchio rif. 2986, nuovo rif. 1188.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	14,25	0,991
2	85,50	0,555
3	62,75	0,485
4	154,25	0,399
5	71,25	0,395
6	168,50	0,366
7	99,75	0,317
8	77,00	0,313
9	28,50	0,296
10	0,25	0,285