




Date/Time 11/03/2020 12:28:15

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/03/2020 12:32:53

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 6 SPB \VENTILATORE A 16 PALE\V2H\1005 Envelope Spectrum Acceleration

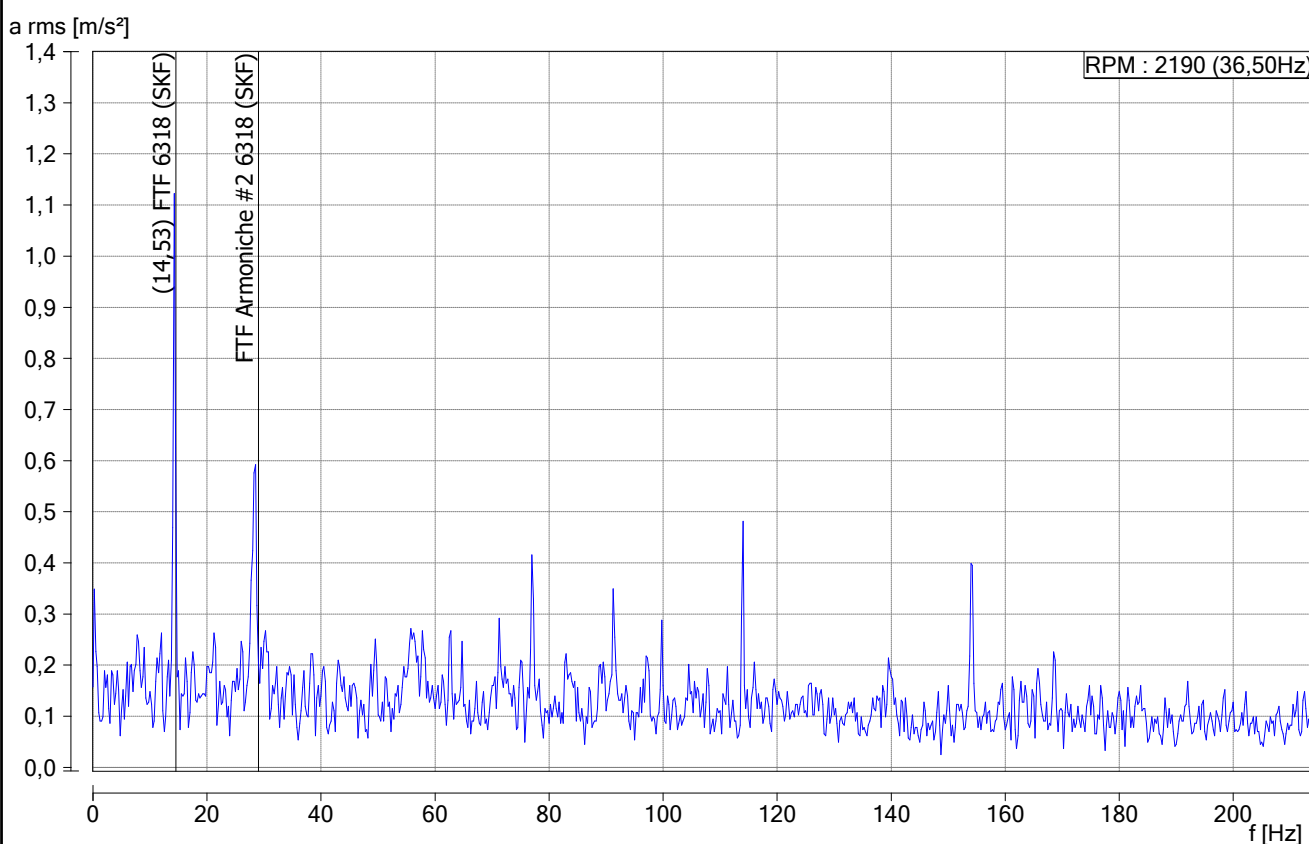

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(14,53) FTF 6318 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,01	

Data	Ora	Evento	Commento
11/03/2020	12:27:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2190.
02/03/2020	16:13:10	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.



Date/Time

11/03/2020 12:28:15

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	14,25	1,123
2	28,50	0,592
3	114,00	0,481
4	77,00	0,415
5	154,00	0,399
6	91,25	0,350
7	0,25	0,349
8	71,25	0,292
9	99,75	0,288
10	55,75	0,271