




Date/Time 11/03/2020 12:50:46

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 02/03/2020 15:50:09

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 8 SPB \VENTILATORE A 16 PALE\V2V\1005 Envelope Spectrum Acceleration

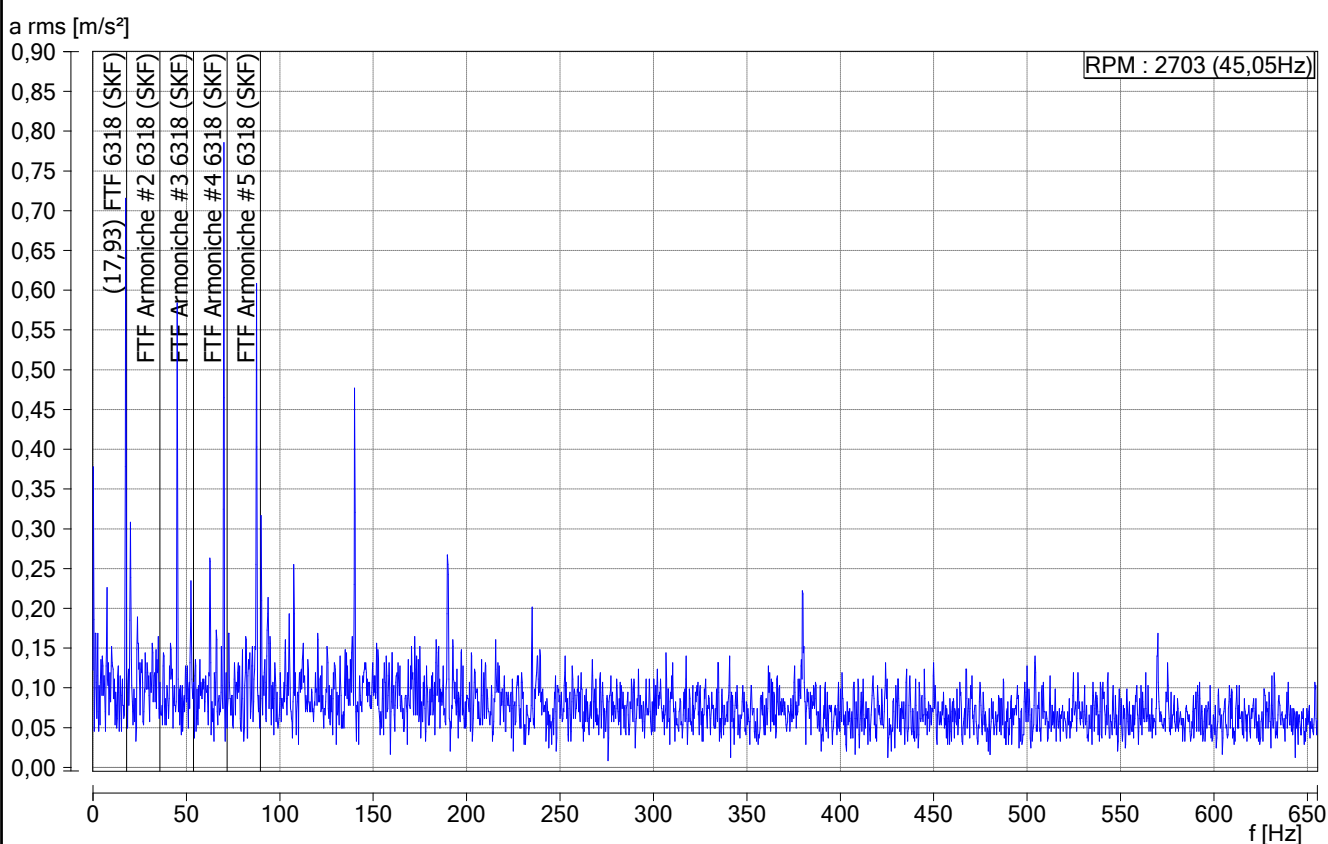

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(17,93) FTF 6318 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,71	

Data	Ora	Evento	Commento
11/03/2020	12:48:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2703.
06/03/2020	14:34:56	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.



Date/Time

11/03/2020 12:50:47

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	70,00	0,786
2	17,50	0,716
3	87,50	0,609
4	45,00	0,584
5	140,00	0,477
6	0,25	0,378
7	90,00	0,317
8	20,00	0,308
9	189,75	0,267
10	62,50	0,263