




Date/Time 07/07/2021 10:09:57

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 01/07/2021 10:04:14

REM\AGC ROCCASECCA\MACCHINA LAVAGGIO VETRO N°1 LINEA SPB\VENTILATORE\V1H\1060
Mach.spectr. > 600

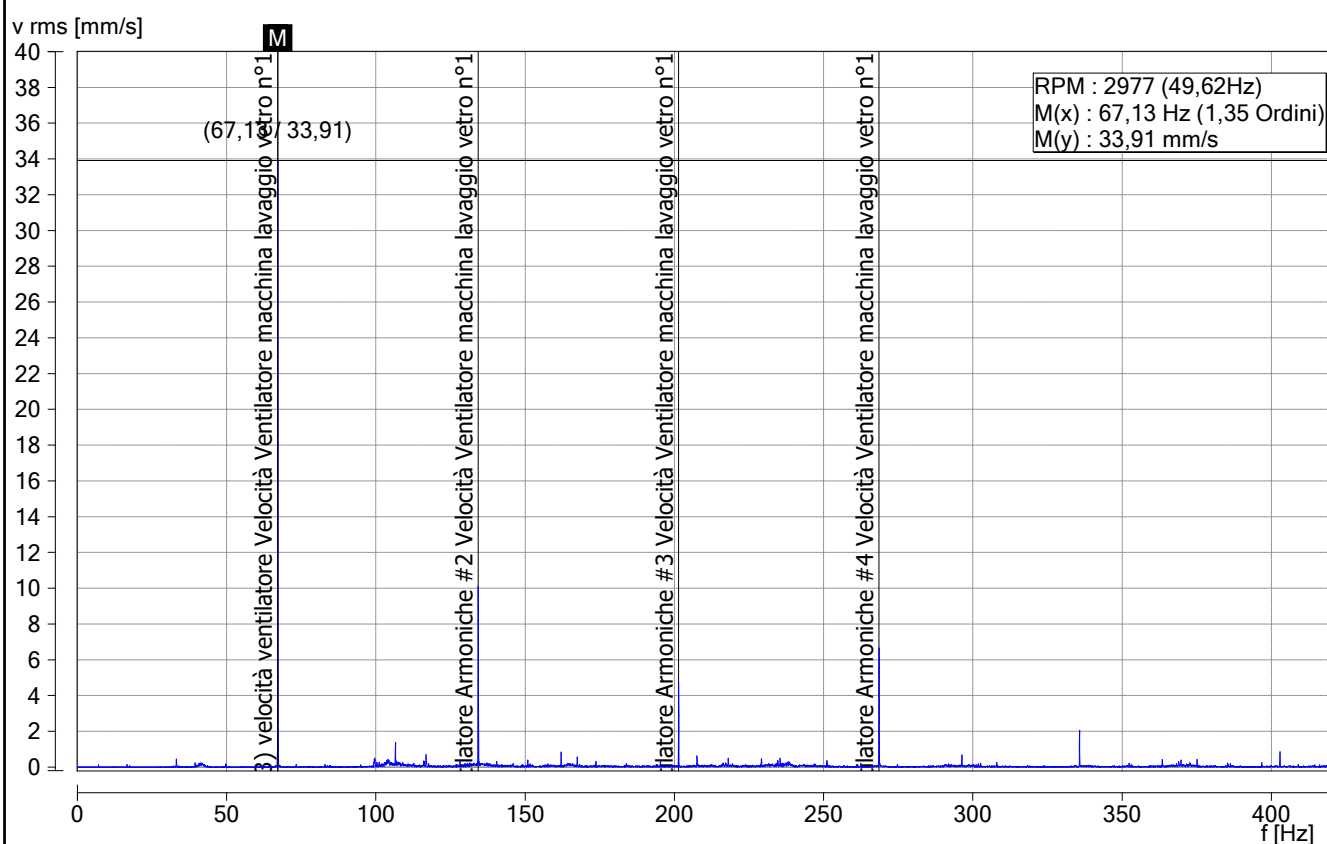

Cursore Principale	X [Hz]	= 67,13	(67,13) velocità ventilatore Velocità Ventilatore macchina lavaggio vetro n°1
	Y [mm/s]	= 33,91	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2977	
RMS	Y [mm/s]	= 37,19	

Data	Ora	Evento	Commento
07/07/2021	10:00:03	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2955, nuovo rif. 2977.



Date/Time

07/07/2021 10:09:57

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	67,13	33,91
2	134,31	10,09
3	268,63	6,65
4	201,44	4,76
5	537,19	2,49
6	671,50	2,39
7	604,31	2,35
8	335,75	2,05
9	470,06	1,42
10	106,56	1,38