




Date/Time 12/10/2022 12:14:58 Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/10/2022 09:58:19

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1 COOLING SUPERIORE SPB \MOTOREM1V\1005 Envelope
Spectrum Acceleration

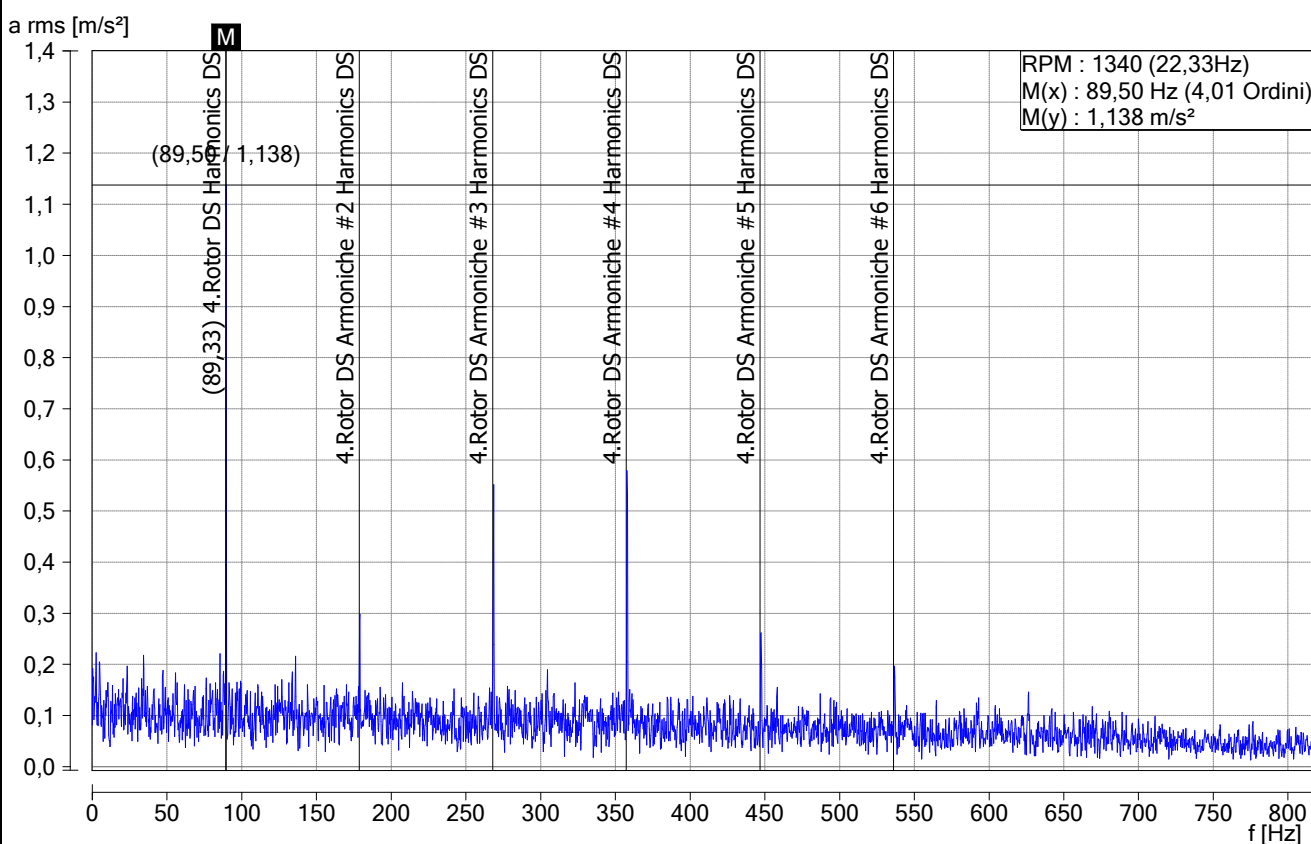

Cursore Principale	X [Hz]	= 89,50	(89,33) 4. Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= 1,138	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1340	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,56	

Data	Ora	Evento	Commento
12/10/2022	12:12:46	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1335, nuovo rif. 1340.
12/10/2022	12:10:42	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1486, nuovo rif. 1335.
06/09/2022	16:28:11	Misura mancante	Misura mancante.



06/05/2022	13:54:14	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	16:13:09	Misura mancante	Misura mancante.
27/05/2019	12:07:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2986, nuovo rif. 2997.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	89,50	1,138
2	357,75	0,579
3	268,50	0,552
4	179,00	0,298
5	447,50	0,262
6	2,50	0,223
7	85,50	0,221
8	34,25	0,218
9	136,00	0,216
10	4,75	0,205