




Date/Time 12/10/2022 12:24:31

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/10/2022 10:01:05

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1 COOLING SUPERIORE SPB \MOTOREM2V\1005 Envelope
Spectrum Acceleration

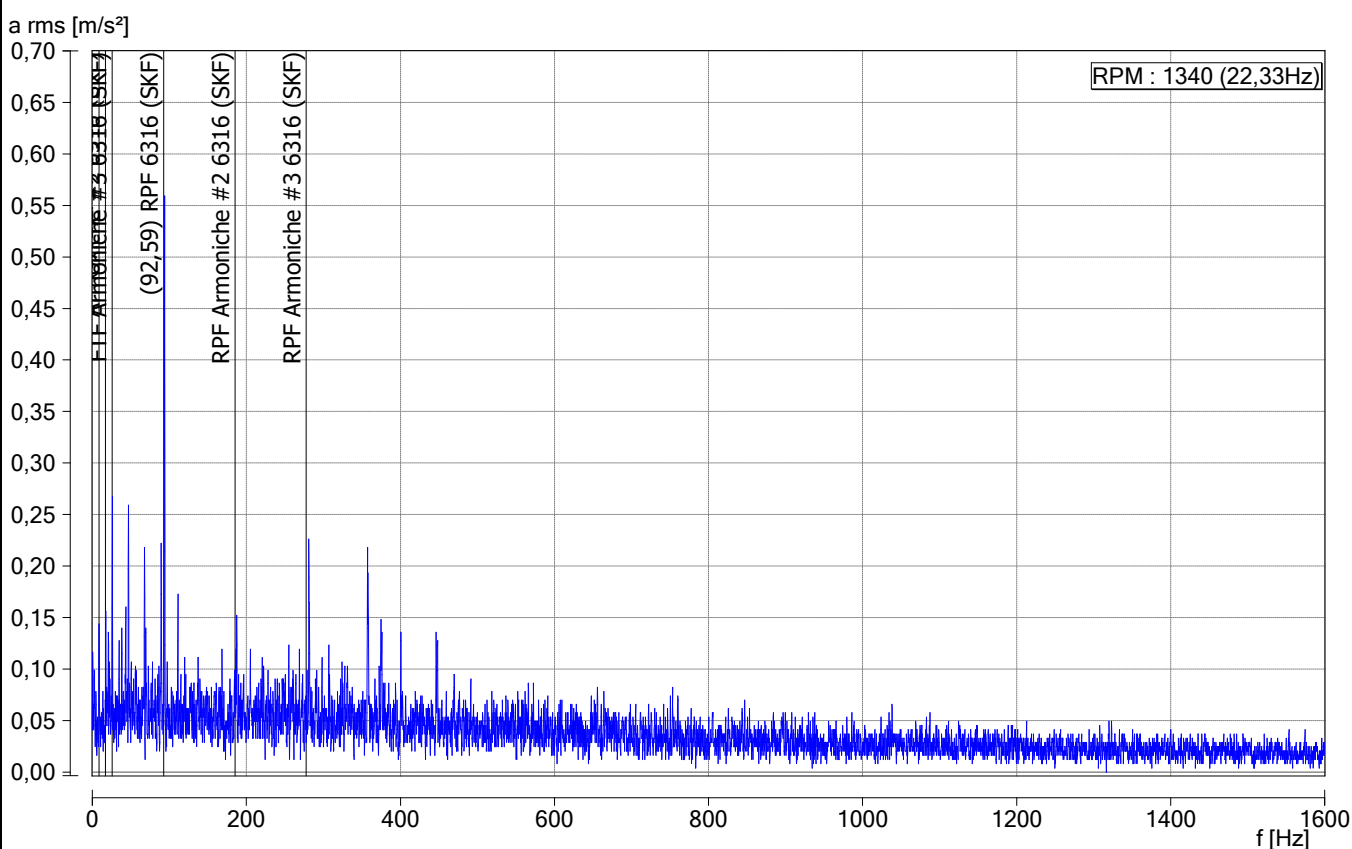

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (92,59) RPF 6316 (SKF)

Cursore delta Y [m/s²] = Non Attivo (8,62) FTF 6316 (SKF)

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Cursore delta Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1486

RMS Y [m/s²] = 2,35

Data	Ora	Evento	Commento
12/10/2022	12:20:24	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1486, nuovo rif. 1340.
06/09/2022	16:28:11	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2022	13:54:14	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 12/10/2022 12:24:32 Page 2 of 2

17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	16:13:09	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	93,75	0,559
2	26,00	0,267
3	47,00	0,259
4	281,00	0,226
5	89,50	0,222
6	67,75	0,218
7	357,25	0,218
8	357,75	0,193
9	111,25	0,173
10	43,50	0,160