




Date/Time 12/10/2022 12:52:28

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/10/2022 10:07:00

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1 COOLING SUPERIORE SPB \VENTILATORE A 10
PALE\V2\1005 Envelope Spectrum Acceleration

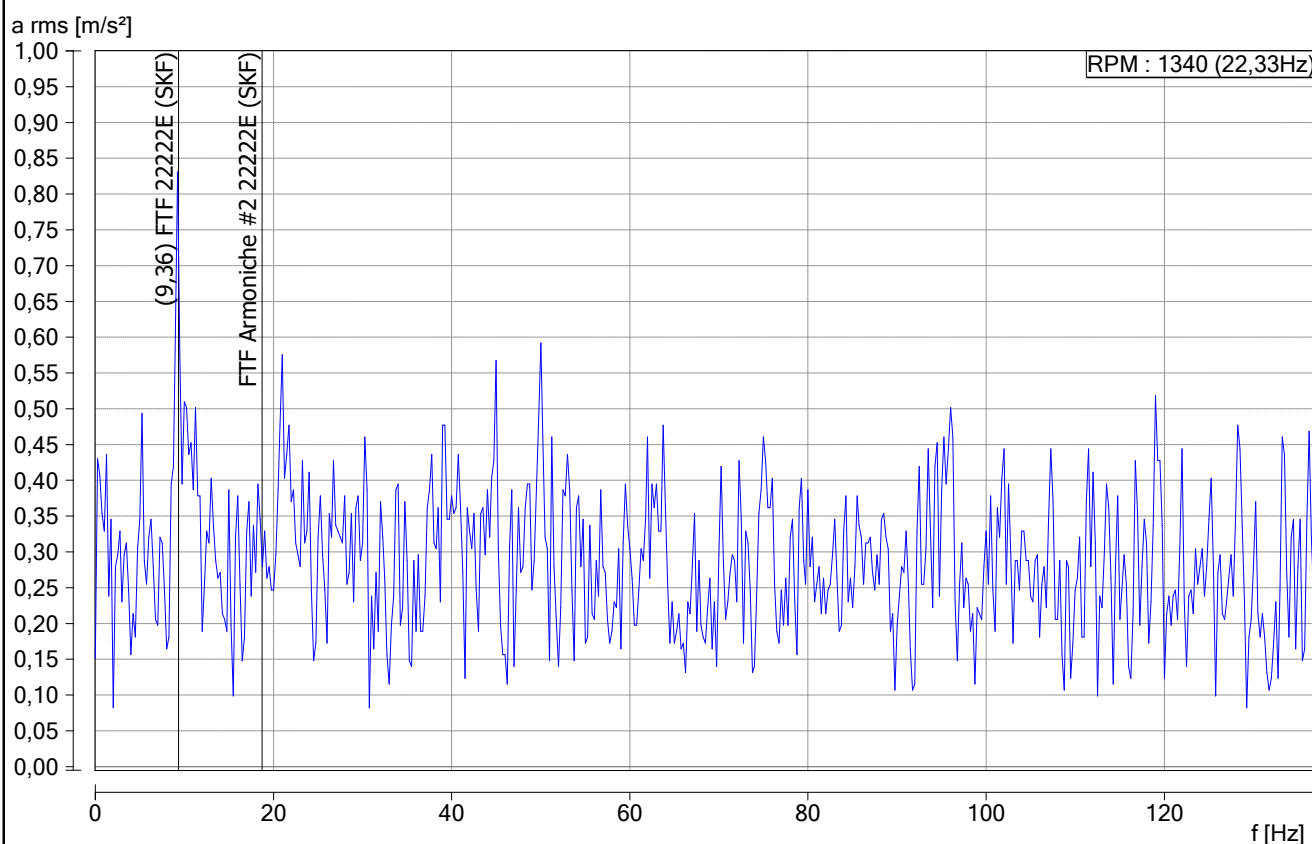

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(9,36) FTF 22222E (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 10,98	

Data	Ora	Evento	Commento
12/10/2022	12:47:30	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1340.
06/09/2022	16:28:11	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2022	13:54:14	Misura mancante	Misura mancante.



17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	16:13:09	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	13:23:14	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1410.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	9,25	0,831
2	50,00	0,592
3	21,00	0,576
4	151,25	0,576
5	334,25	0,576
6	335,50	0,576
7	45,00	0,568
8	260,75	0,551
9	332,50	0,551
10	119,00	0,518