




Date/Time 13/10/2022 12:00:41

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/10/2022 10:20:07

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 3 QUENCH 2 SUPERIORE SPB \VENTILATORE A 16
PALE\2H\1005 Envelope Spectrum Acceleration

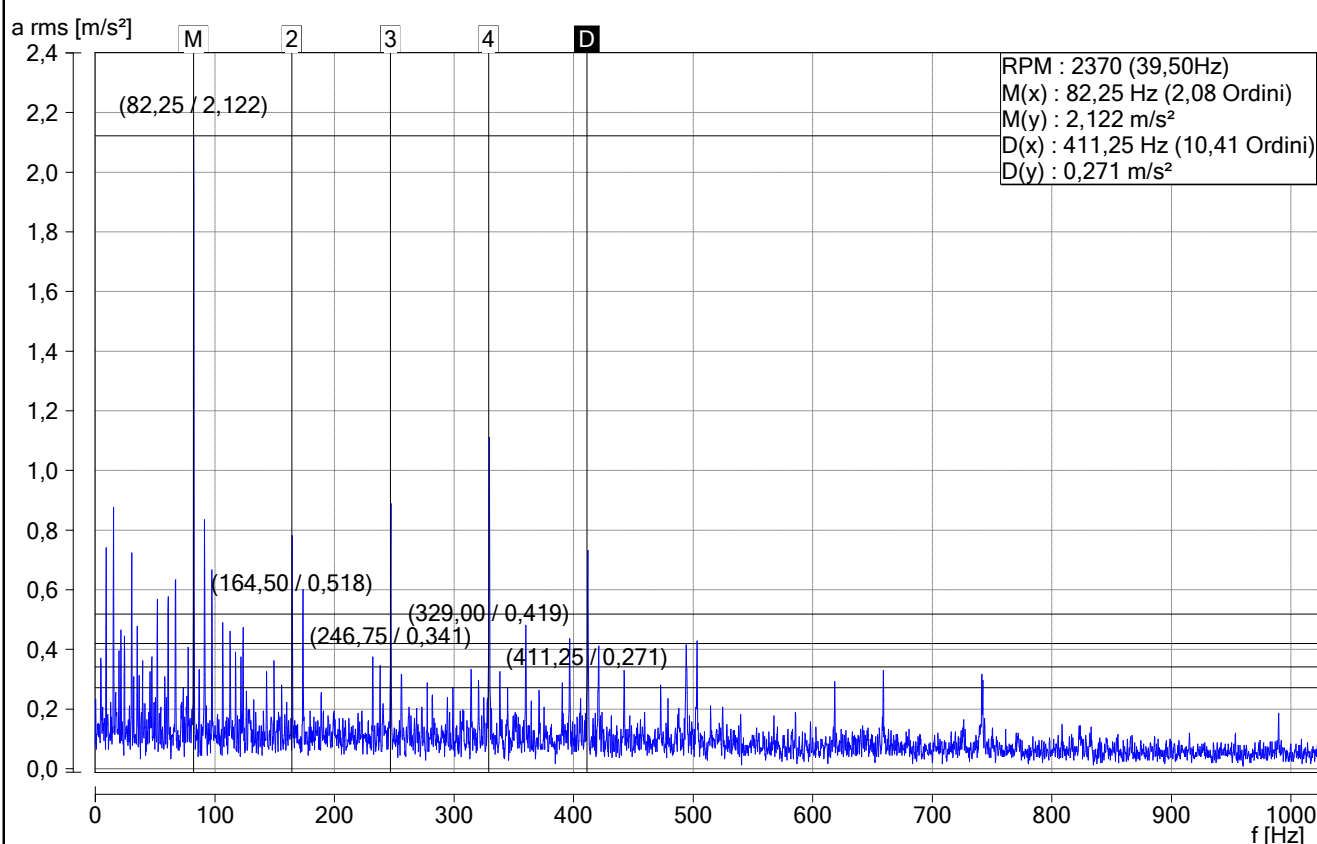

Cursore Principale X [Hz] = 82,25

Y [m/s²] = 2,122

Cursore delta X [Hz] = 411,25

Y [m/s²] = 0,271

RPM = 2370

RMS Y [m/s²] = 5,78

Data	Ora	Evento	Commento
13/10/2022	11:57:16	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2370.
06/09/2022	16:28:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2022	13:54:14	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 13/10/2022 12:00:41

Page 2 of 2

17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	82,25	2,122
2	329,50	1,110
3	247,25	0,888
4	15,25	0,876
5	91,25	0,835
6	164,75	0,781
7	9,00	0,740
8	412,00	0,732
9	30,50	0,724
10	97,50	0,666