




Date/Time 13/10/2022 12:30:23

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/10/2022 10:30:08

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 5 QUENCH 2 INFERIORE SPB \VENTILATORE A 16 PALE\1H\103 Mach.spectr. > 600

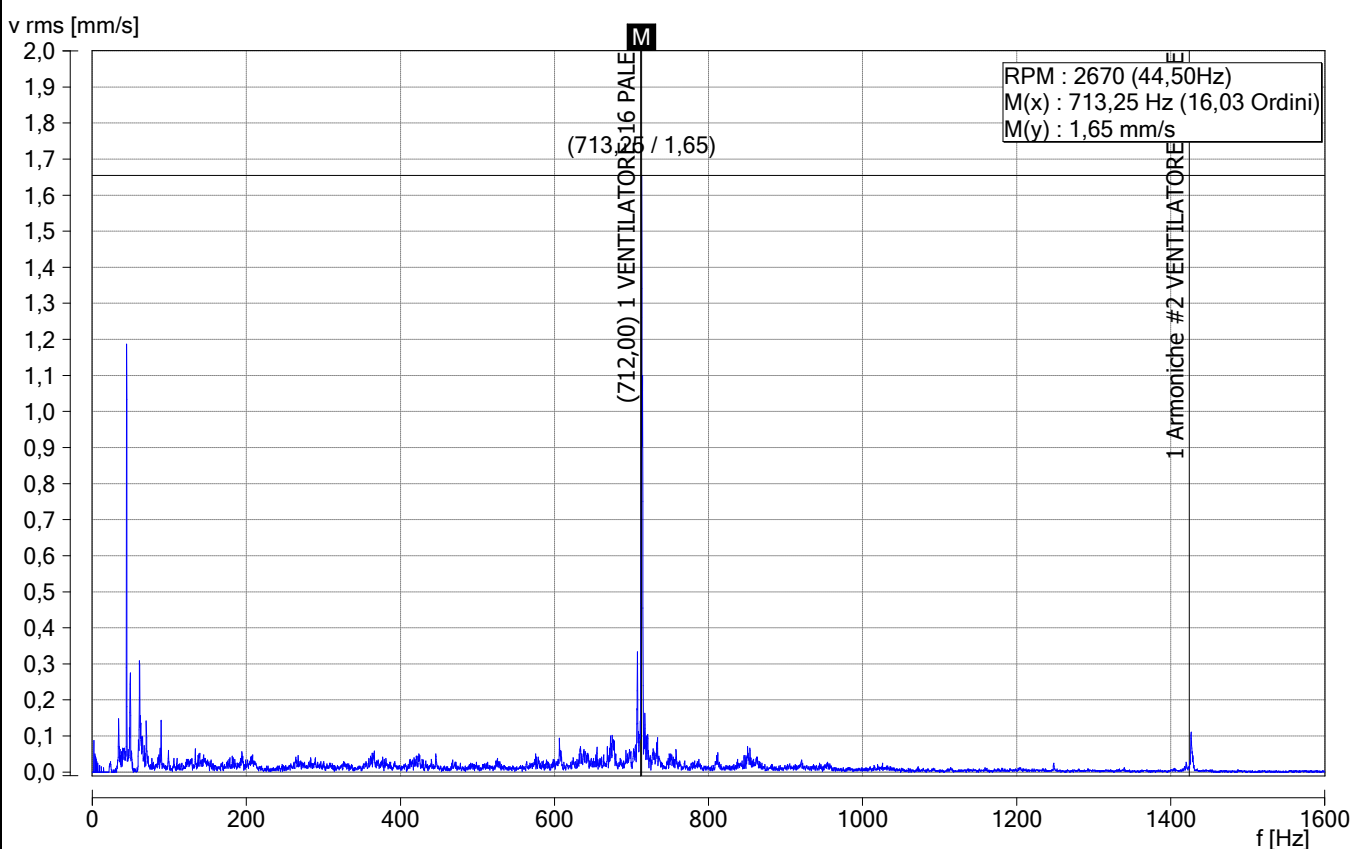

Cursore Principale	X [Hz]	= 713,25	(712,00) 1 VENTILATORE 16 PALE
	Y [mm/s]	= 1,65	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2670	
RMS	Y [mm/s]	= 2,61	

Data	Ora	Evento	Commento
13/10/2022	12:27:51	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2670.
06/09/2022	16:28:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2022	13:54:15	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 13/10/2022 12:30:24 Page 2 of 2

17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:34:56	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	713,25	1,65
2	44,50	1,19
3	714,25	1,10
4	707,75	0,33
5	61,25	0,31
6	49,25	0,28
7	707,00	0,18
8	717,50	0,16
9	62,25	0,16
10	34,25	0,15