




Date/Time 13/10/2022 12:48:54

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/10/2022 10:32:08

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 5 QUENCH 2 INFERIORE SPB \VENTILATORE A 16
PALE\2H\1005 Envelope Spectrum Acceleration

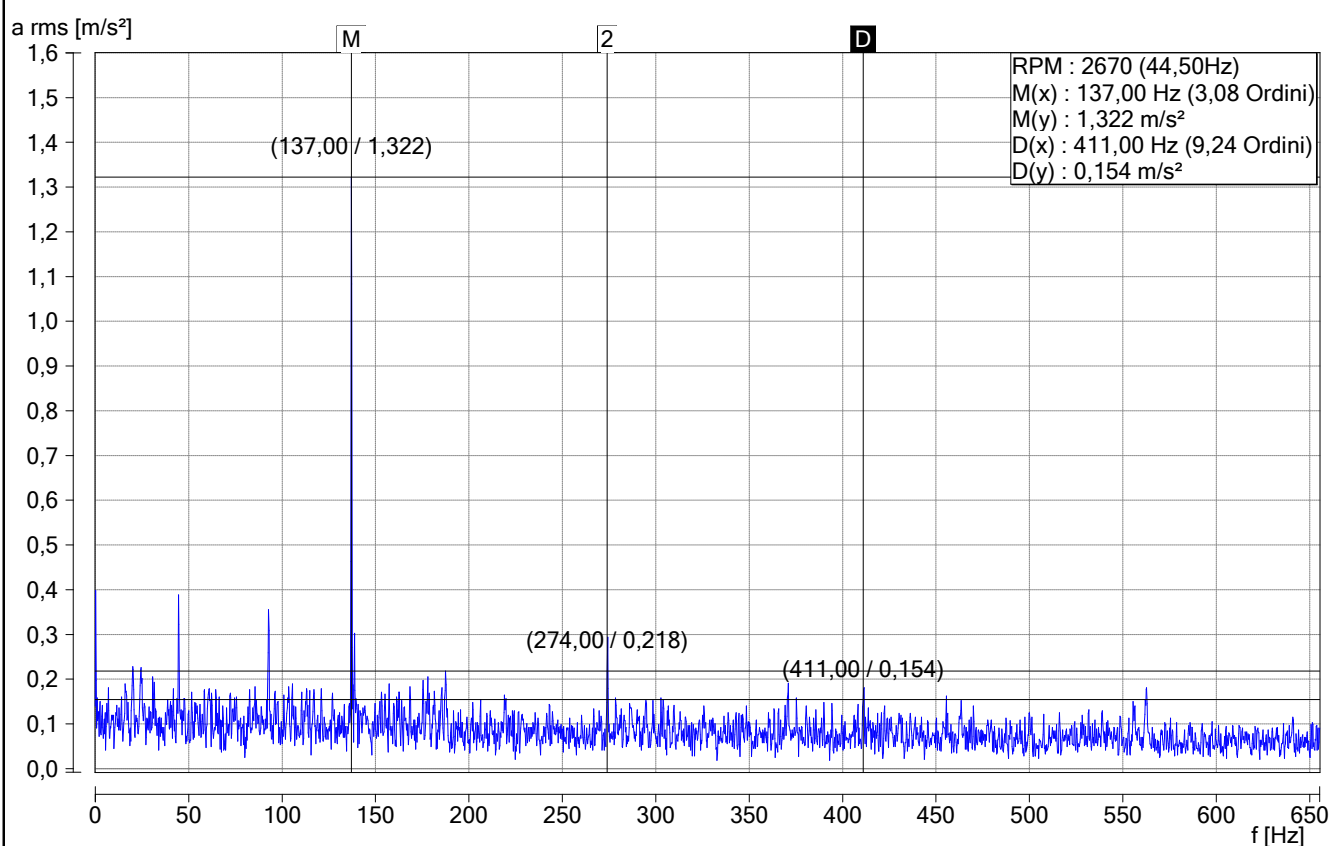

Cursore Principale	X [Hz]	= 137,00
	Y [m/s²]	= 1,322
Cursore delta	X [Hz]	= 411,00
	Y [m/s²]	= 0,154
RPM		= 2670
RMS	Y [m/s²]	= 3,80

Data	Ora	Evento	Commento
13/10/2022	12:39:42	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2670.
06/05/2022	13:54:15	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 13/10/2022 12:48:54

Page 2 of 2

16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:34:56	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	137,00	1,322
2	0,25	0,398
3	44,50	0,389
4	92,75	0,356
5	138,75	0,302
6	274,25	0,294
7	20,00	0,228
8	24,50	0,226
9	187,50	0,218
10	30,75	0,206