




Date/Time 13/10/2022 14:16:26

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 06/03/2020 12:32:53

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE 2°STADIO SPB \VENTILATORE A 16 PALE\2H\1005 Envelope Spectrum Acceleration

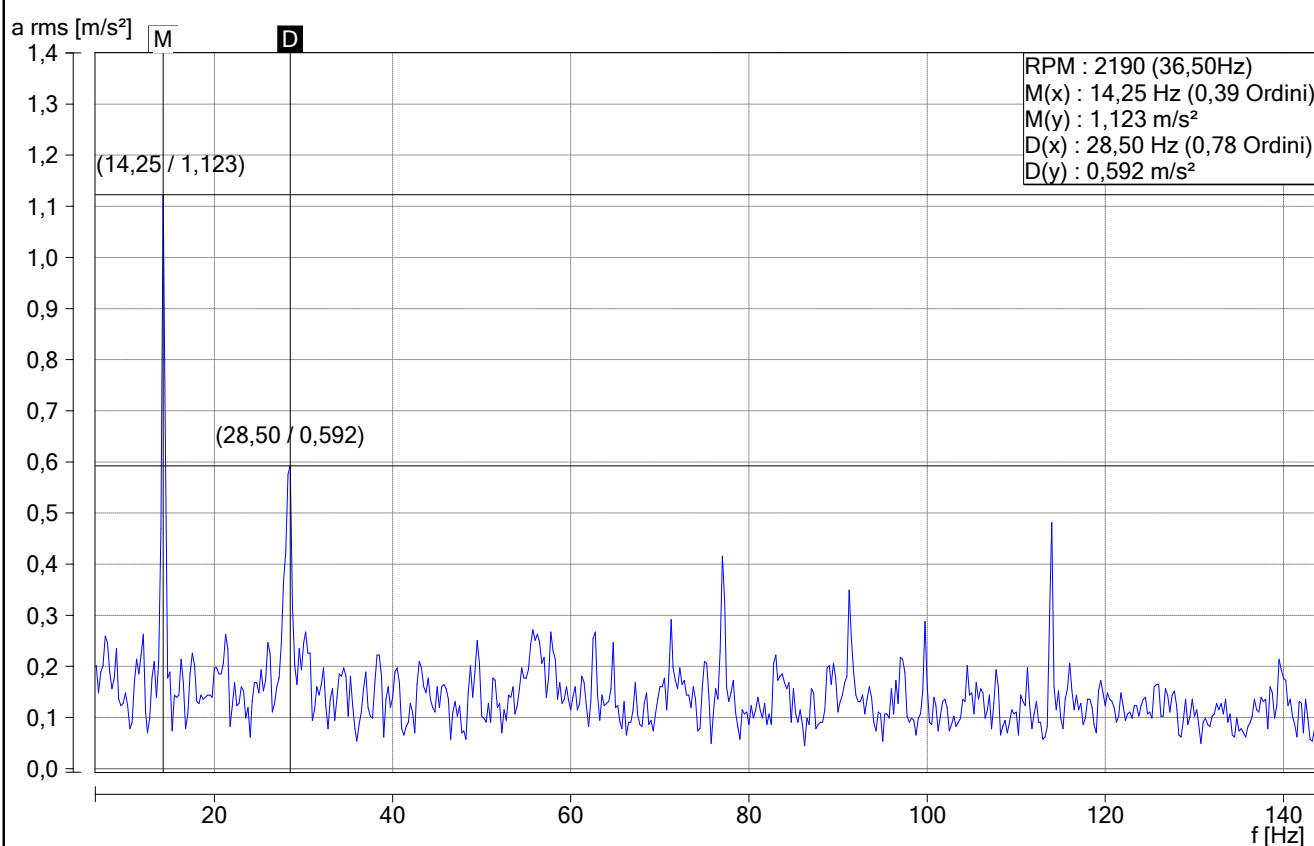

Cursore Principale X [Hz] = 14,25

Y [m/s²] = 1,123

Cursore delta X [Hz] = 28,50

Y [m/s²] = 0,592

RPM = 2190

RMS Y [m/s²] = 4,01

Data	Ora	Evento	Commento
06/10/2022	11:03:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/09/2022	16:28:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2022	13:54:15	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 13/10/2022 14:16:26 Page 2 of 2

17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
11/03/2020	12:27:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2190.
02/03/2020	16:13:10	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	14,25	1,123
2	28,50	0,592
3	114,00	0,481
4	77,00	0,415
5	154,00	0,399
6	91,25	0,350
7	0,25	0,349
8	71,25	0,292
9	99,75	0,288
10	55,75	0,271