




Date/Time 04/01/2023 09:39:21

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 27/12/2022 10:37:53

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 4 QUENCH1 SUPERIORE 2°STADIO SPB \VENTILATORE A 16
PALE\2H\1005 Envelope Spectrum Acceleration

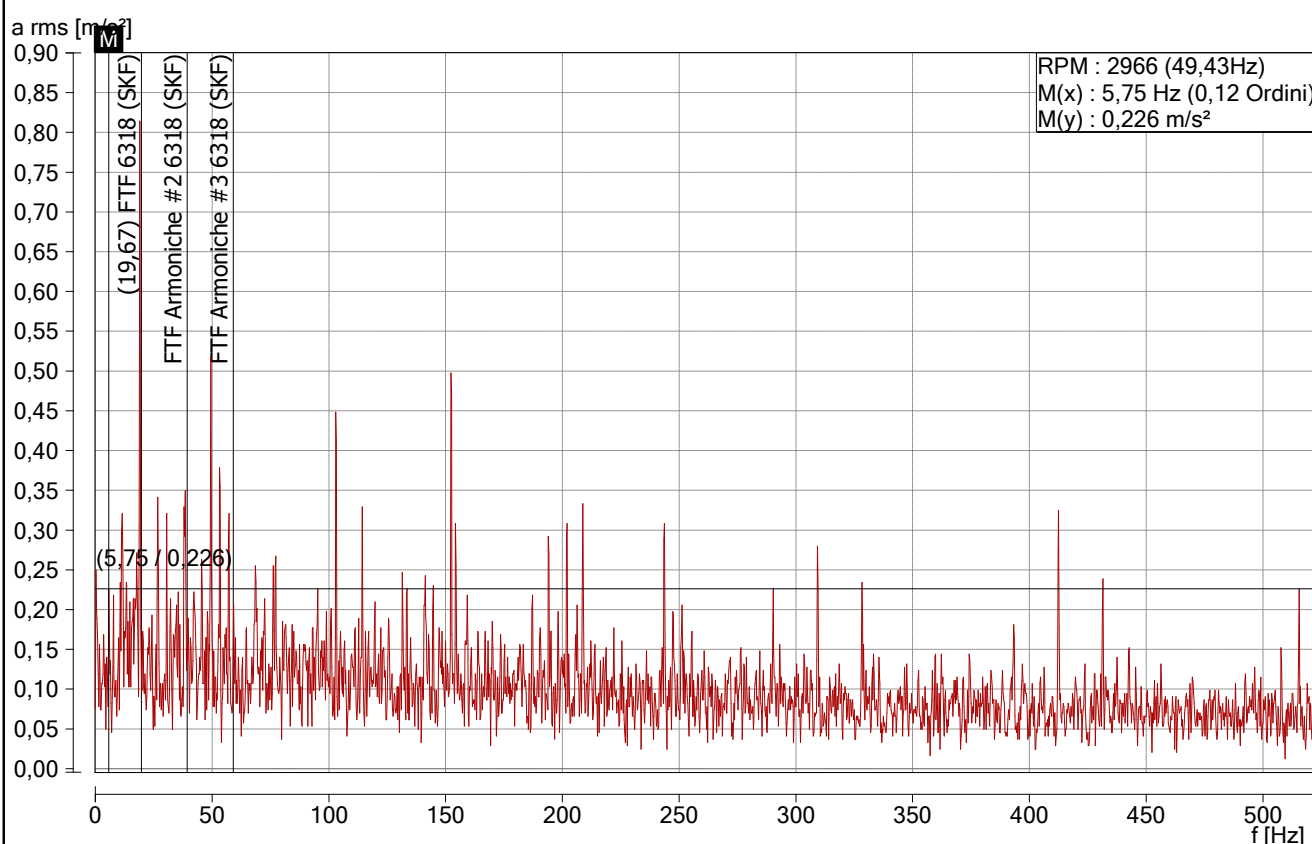

Cursore Principale X [Hz] = 5,75 (19,67) FTF 6318 (SKF)

Y [m/s²] = 0,226

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 2966

RMS Y [m/s²] = 3,93

Data	Ora	Evento	Commento
04/01/2023	09:38:57	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2966.
06/10/2022	11:03:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/09/2022	16:28:12	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 04/01/2023 09:39:21 Page 2 of 2

06/05/2022	13:54:15	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
11/03/2020	11:44:01	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2558.
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	19,00	0,814
2	49,50	0,518
3	152,25	0,498
4	103,00	0,448
5	53,25	0,378
6	38,50	0,350
7	26,75	0,341
8	208,75	0,333
9	38,00	0,329
10	114,25	0,329