




Date/Time 04/01/2023 09:57:40

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 27/12/2022 11:37:29

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE 1°STADIO SPB \VENTILATORE A 16
PALE\V2\103 Mach.spectr. > 600

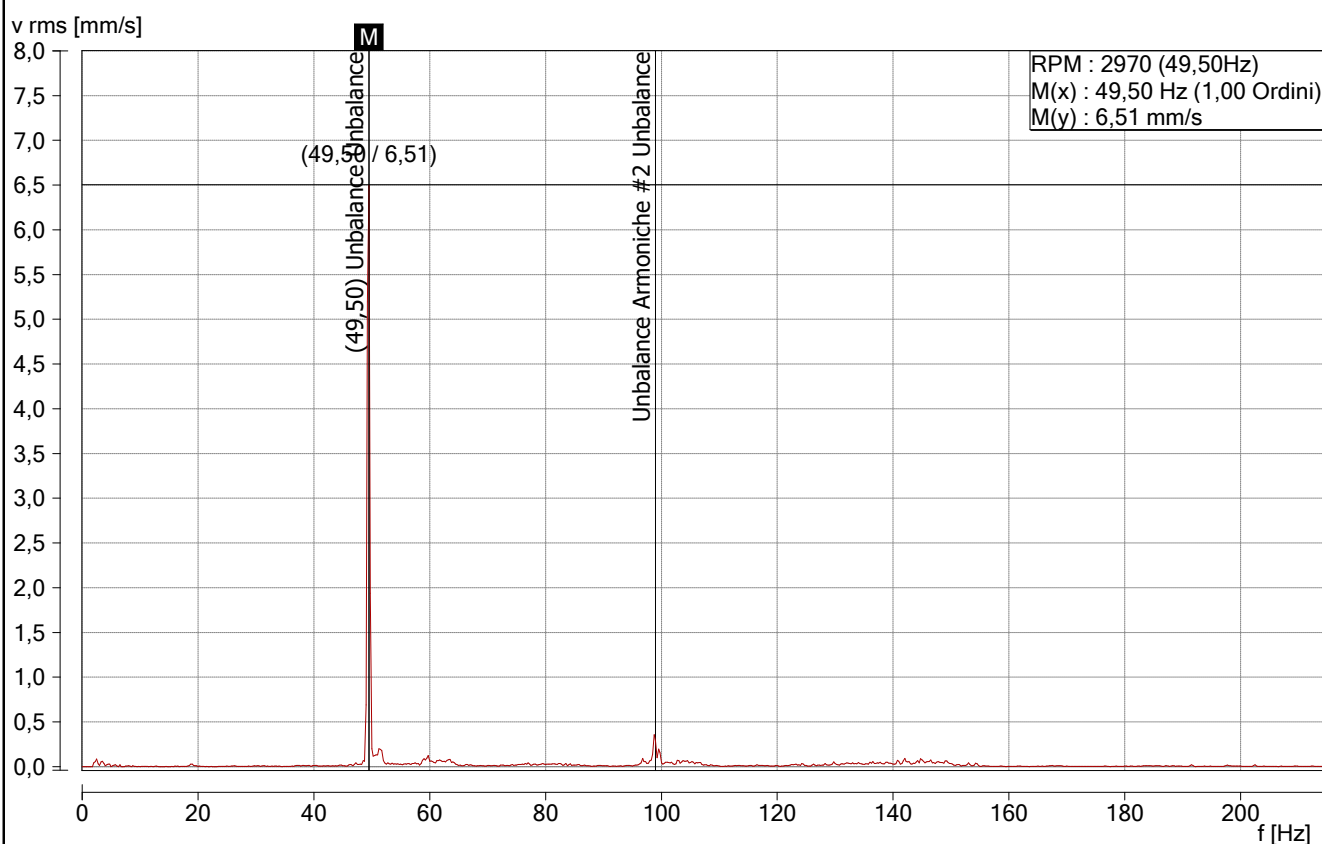

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,50	(49,50) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 6,51	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [mm/s]	= 6,58	

Data	Ora	Evento	Commento
04/01/2023	09:57:07	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2970.
06/10/2022	11:03:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/09/2022	16:28:12	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 04/01/2023 09:57:40 Page 2 of 2

06/05/2022	13:54:15	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:02	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:34:56	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,50	6,51
2	98,75	0,36
3	51,25	0,20
4	99,50	0,19
5	741,25	0,18
6	481,50	0,13
7	59,75	0,13
8	242,25	0,12
9	480,00	0,11
10	790,75	0,09