




Date/Time 04/01/2023 08:26:07

Page 1 of 1

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 2 COOLING INFERIORE SPB \VENTILATORE A 10 PALE\2H\106
Shock pulse m. >120

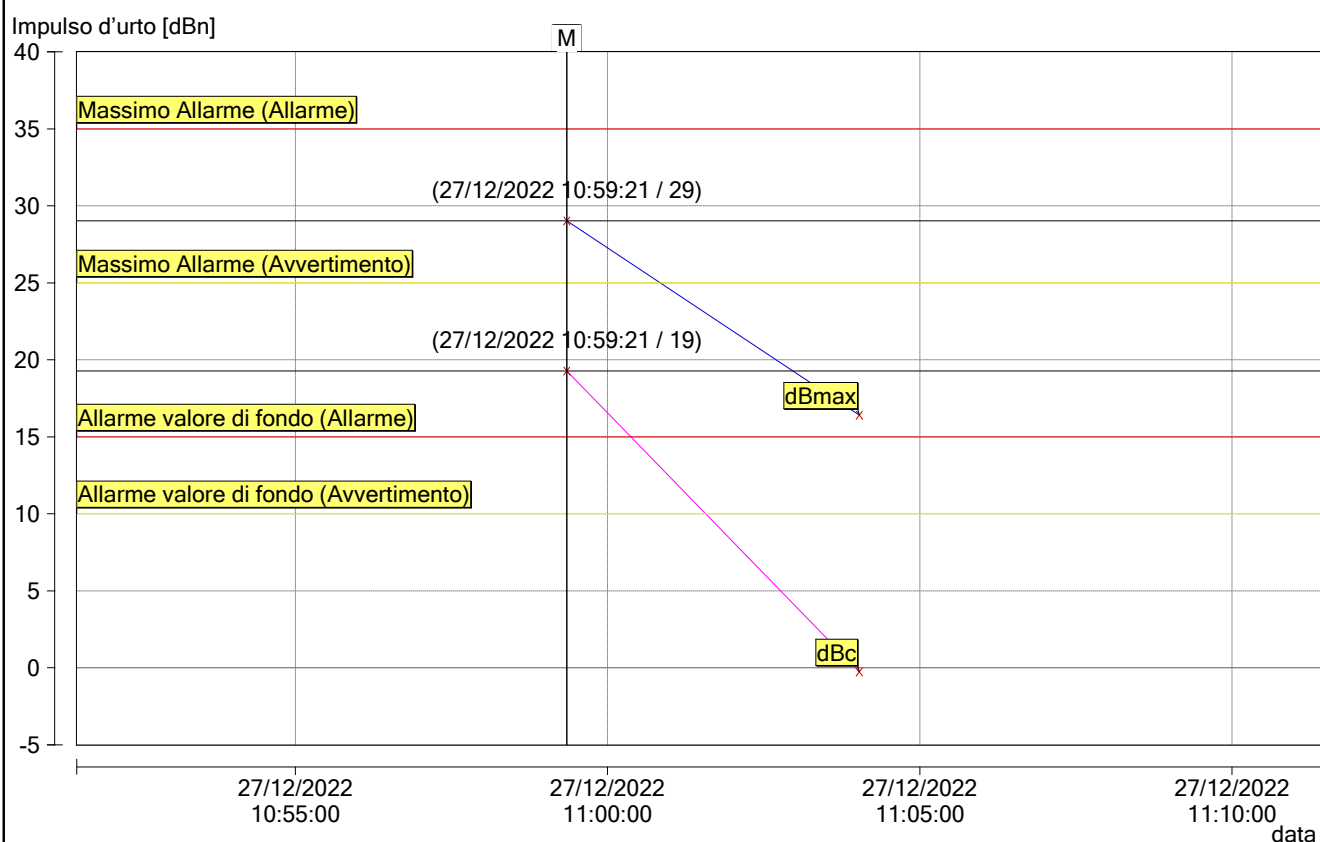

Cursore Principale	X []	= 27/12/2022 10:59:21	Macchina	VENTILATORE A 10 PALE
	Y [dBn]	= 19	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= 27/12/2022 10:59:21	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [dBn]	= 29	Potenza:	200 kW
			Velocità	1480 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
27/12/2022	12:10:38	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 27/12/2022 10:59:21