




Date/Time 04/01/2023 09:22:24

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 27/12/2022 10:26:03

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 4 QUENCH1 SUPERIORE 2°STADIO SPB \MOTOREM1H1005
Envelope Spectrum Acceleration

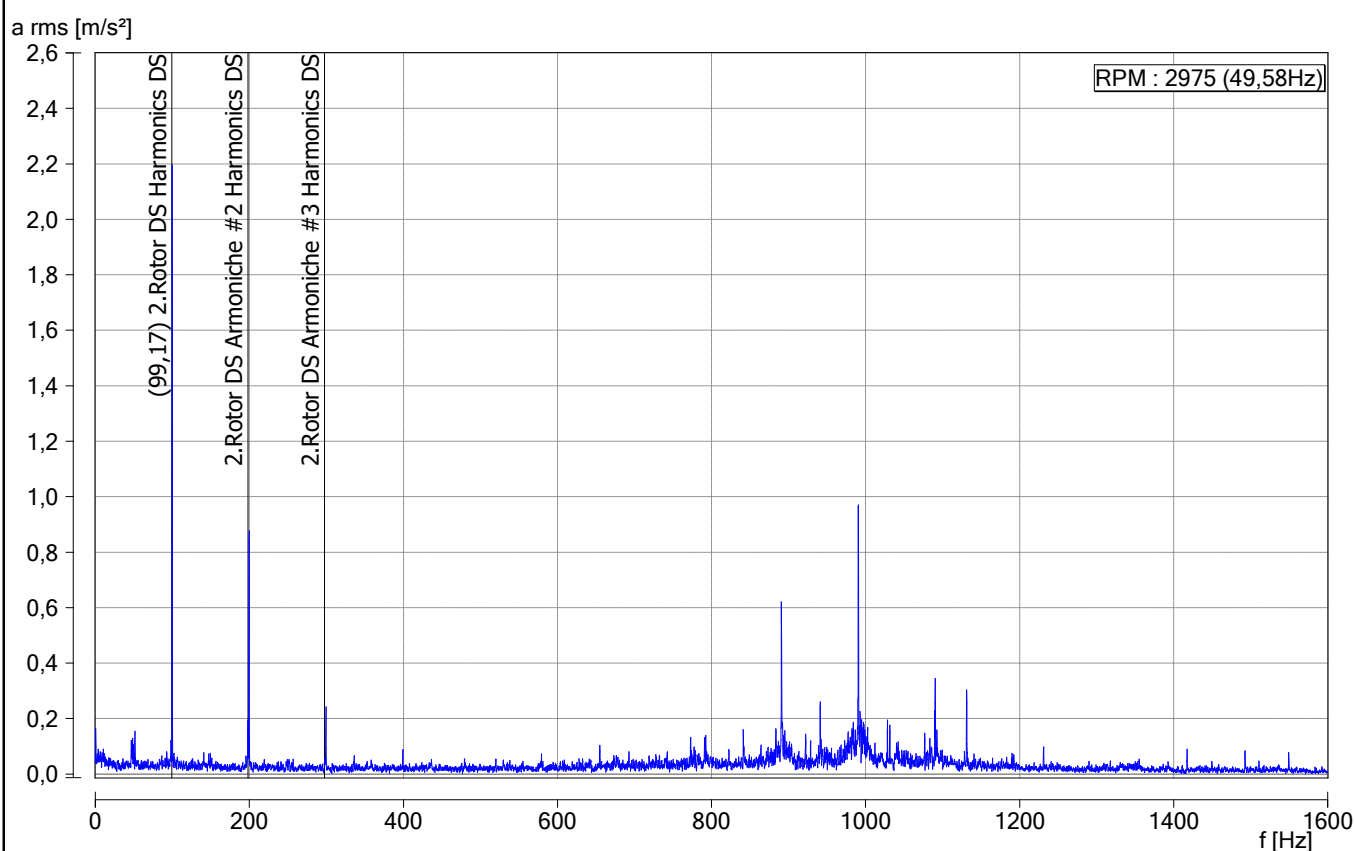

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(99,17) 2.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,39	

Data	Ora	Evento	Commento
06/10/2022	11:03:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/09/2022	16:28:12	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2022	13:54:14	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



17/09/2020	11:01:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2020	17:54:01	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2020	14:34:55	Misura mancante	Misura mancante.
02/03/2020	12:54:21	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	99,75	2,197
2	990,75	0,971
3	199,75	0,877
4	890,75	0,620
5	1090,50	0,345
6	1131,25	0,303
7	941,25	0,260
8	299,50	0,242
9	1089,75	0,229
10	993,00	0,226