


Data e ora della misurazione14/12/2023 10:36:57

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1 COOLING SUPERIORE SPB \MOTOREM2V\1005 Envelope
Spectrum Acceleration

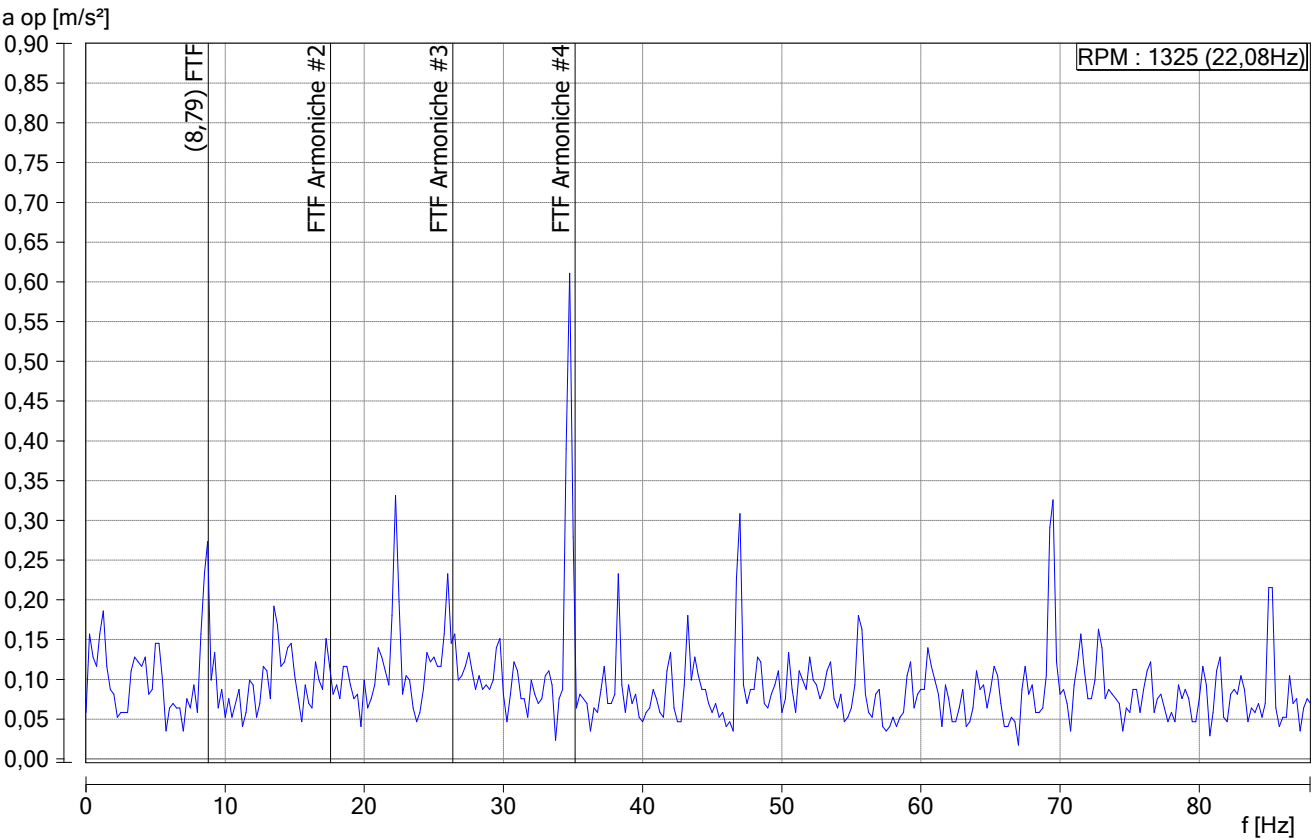

Cursore X [Hz] = Non Attivo (8,79) FTF
Principale Y [m/s²] = Non Attivo
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [m/s²] = Non Attivo
RPM = 1486
RMS Y [m/s²] = 2,21

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	281,75	0,768
2	94,00	0,675
3	34,75	0,611
4	375,50	0,500
5	22,25	0,332
6	69,50	0,326
7	657,25	0,320
8	187,75	0,314
9	47,00	0,308
10	89,50	0,308