


Data e ora della misurazione14/12/2023 12:28:15

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 7 QUENCH 1 SUPERIORE 1°STADIO SPB \VENTILATORE A 16
PALE\2H\103 Mach.spectr. > 600

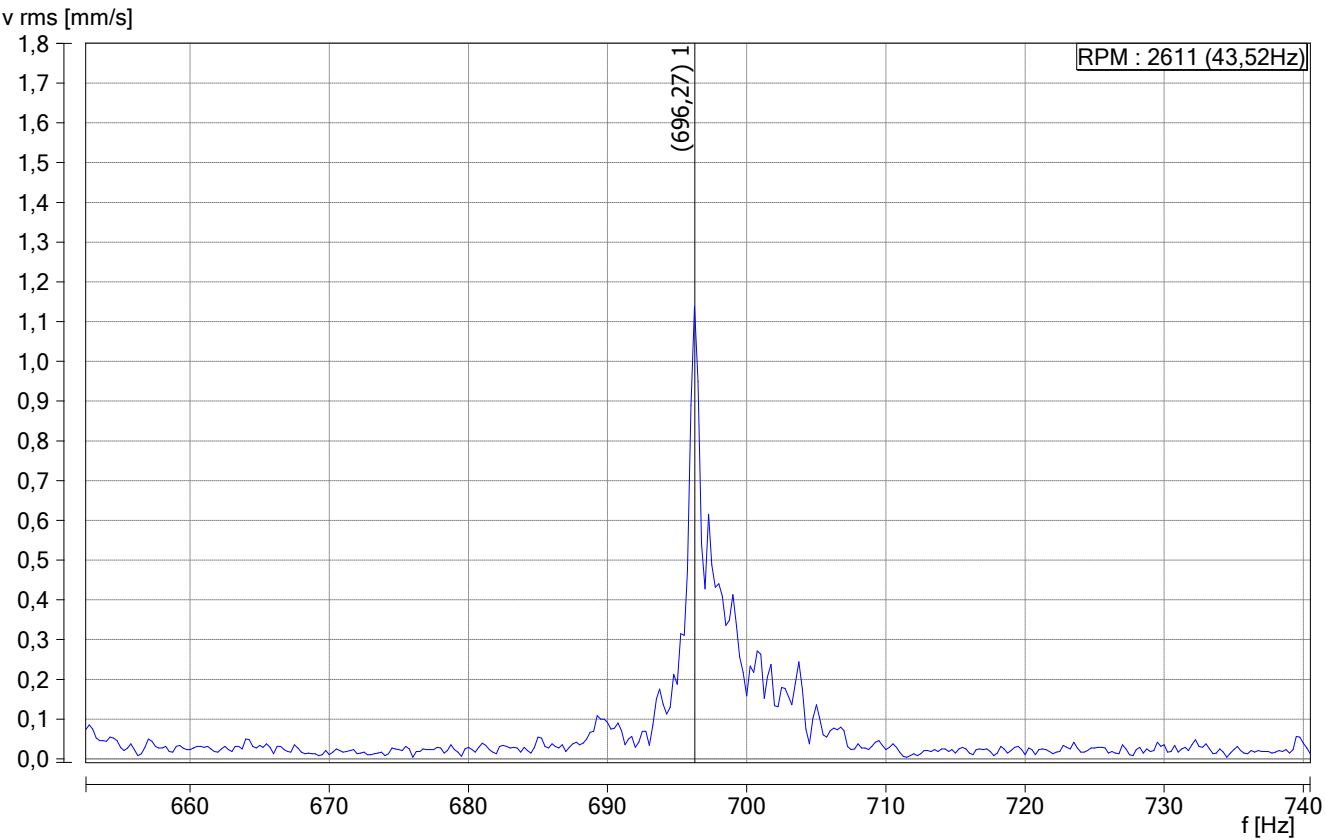

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(696,27) 1
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [mm/s]	= 2,52	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	43,75	1,55
2	696,25	1,14
3	697,25	0,62
4	87,75	0,45
5	698,00	0,44
6	699,00	0,41
7	46,50	0,32
8	695,25	0,32
9	700,75	0,27
10	703,75	0,24