


Data e ora della misurazione14/12/2023 12:32:08

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE 1°STADIO SPB \MOTORE\M1H\103
Mach.spectr. > 600

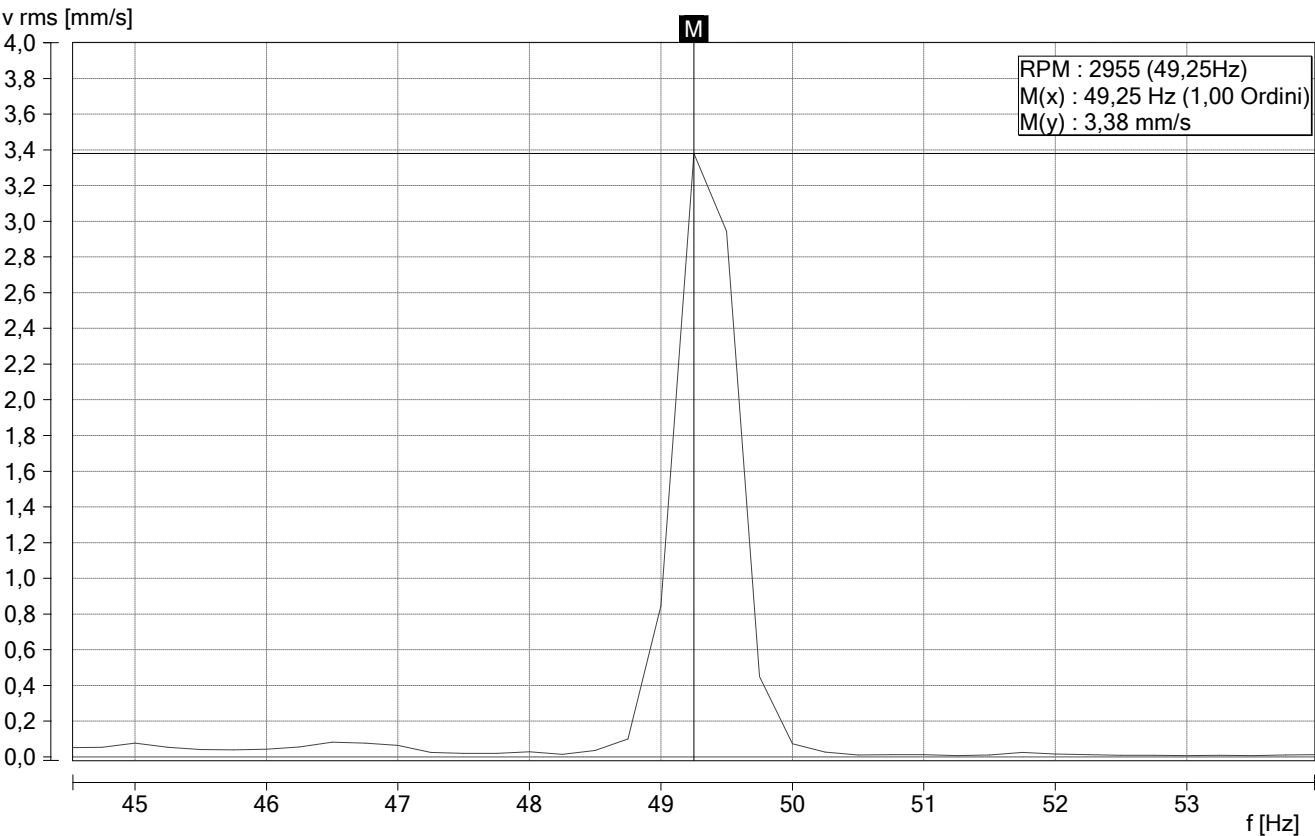

Cursore X [Hz] = 49,25
Principale Y [mm/s] = 3,38
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [mm/s] = Non Attivo
RPM = 2955
RMS Y [mm/s] = 3,56

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,25	3,38
2	2,25	0,66
3	98,75	0,49
4	3,00	0,38
5	99,75	0,13
6	394,75	0,13
7	148,00	0,12
8	145,25	0,11
9	146,25	0,11
10	1579,00	0,11