


Data e ora della misurazione14/12/2023 13:06:12

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE 1°STADIO SPB \VENTILATORE A 16 PALE\2H\103 Mach.spectr. > 600

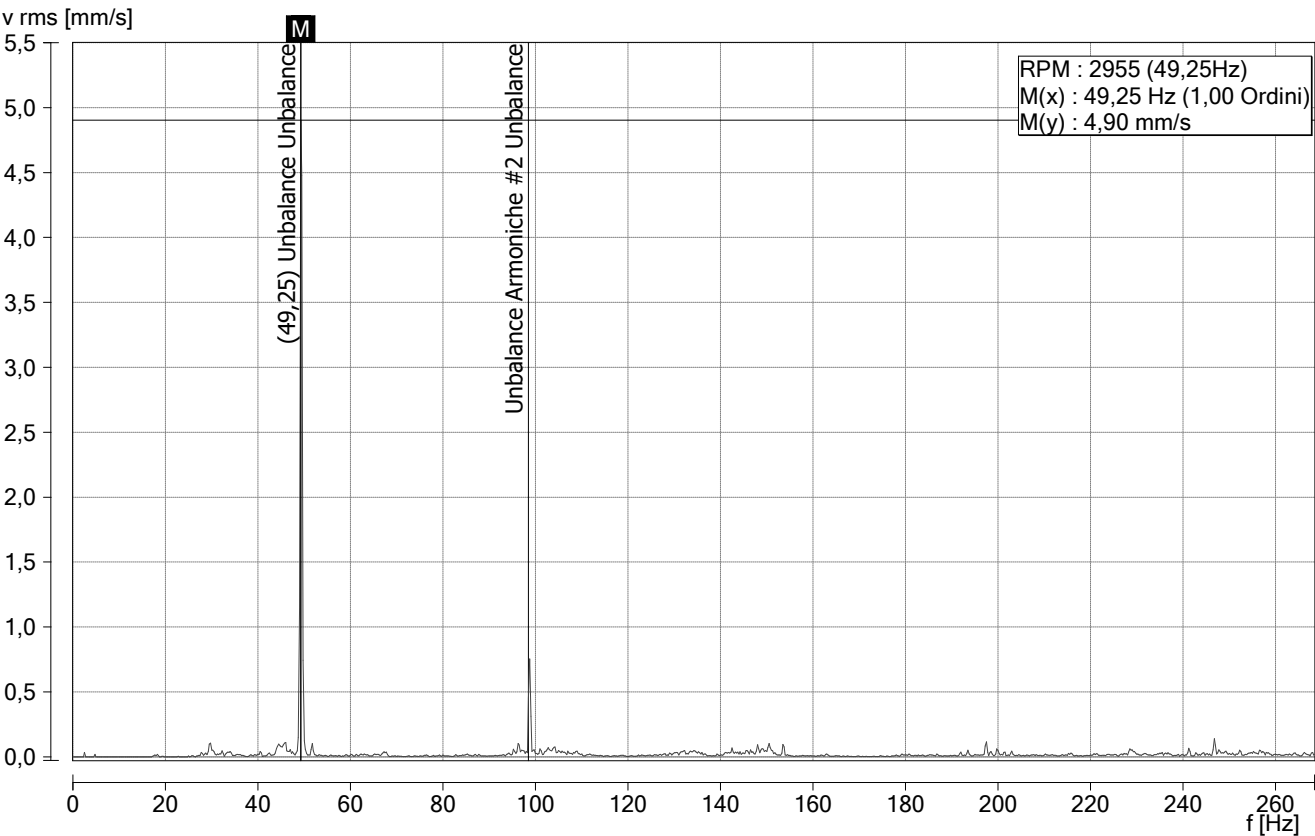

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,25	(49,25) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= 4,90	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2955	
RMS	Y [mm/s]	= 5,15	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,25	4,90
2	98,75	0,76
3	789,75	0,46
4	394,75	0,36
5	345,50	0,21
6	318,00	0,20
7	320,25	0,19
8	329,00	0,19
9	315,75	0,17
10	323,50	0,17