


Data e ora della misurazione14/12/2023 13:06:12

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE 1°STADIO SPB \VENTILATORE A 16 PALE\W2H\103 Mach.spectr. > 600

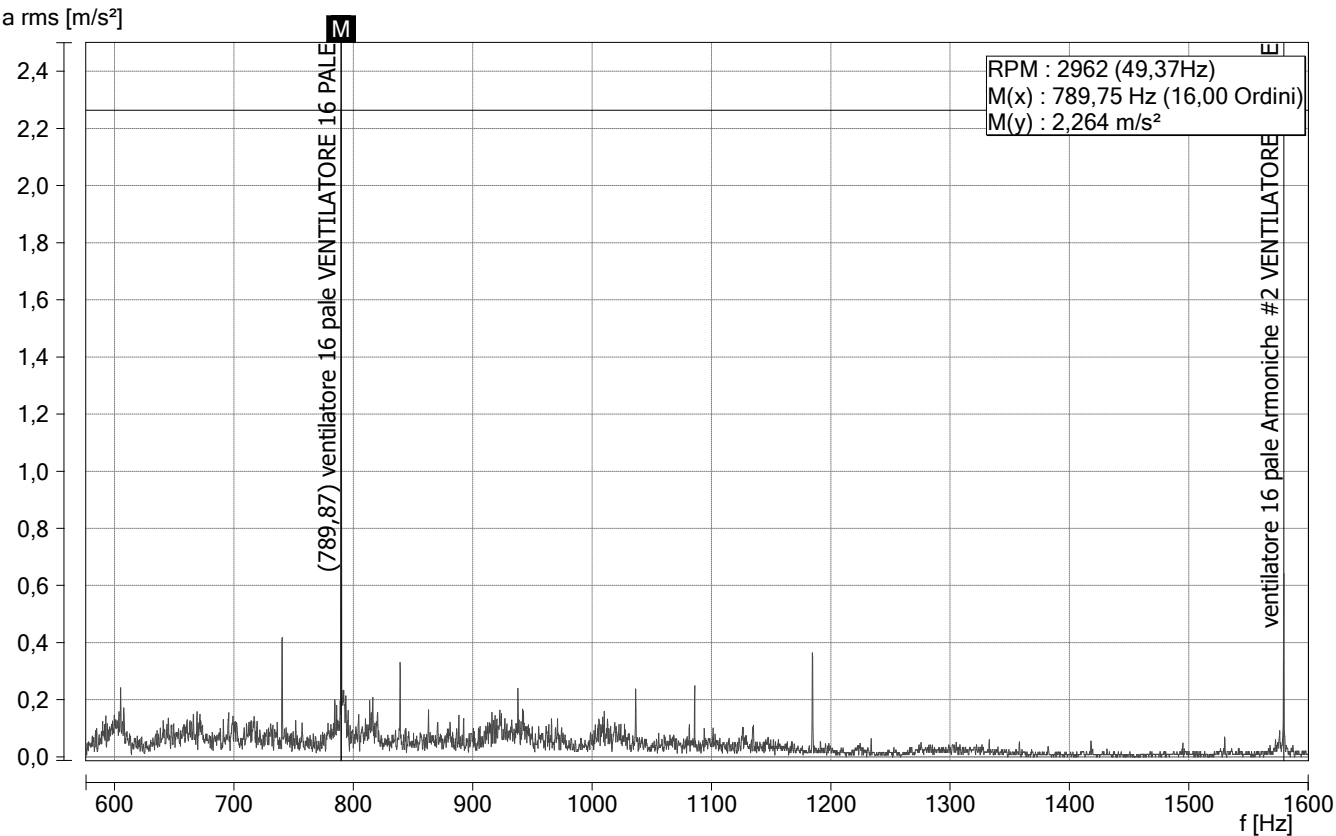

Cursore Principale	X [Hz]	= 789,75	(789,87) ventilatore 16 pale VENTILATORE 16 PALE
	Y [m/s²]	= 2,264	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2962	
RMS	Y [m/s²]	= 4,48	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	789,75	2,264
2	49,25	1,519
3	394,75	0,896
4	1579,50	0,642
5	98,75	0,469
6	345,50	0,453
7	740,50	0,418
8	318,00	0,405
9	329,00	0,386
10	320,25	0,380