


Data e ora della misurazione14/12/2023 10:45:57

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1 COOLING SUPERIORE SPB \VENTILATORE A 10
PALEIV2H\213 VXP Bearing time signal >600

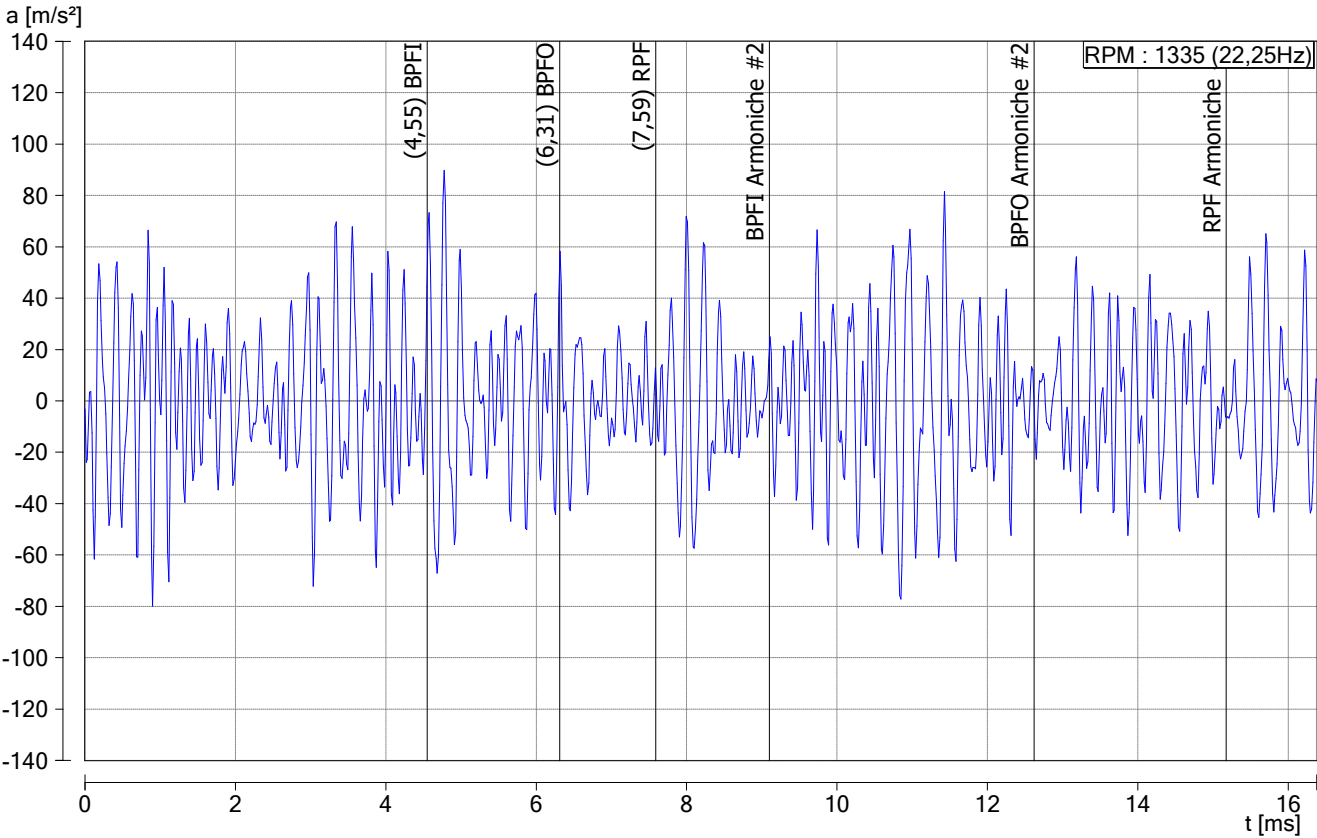

Cursore Principale	X [ms]	= Non Attivo	(6,31) BPFO
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(4,55) BPFI
Cursore delta	X [ms]	= Non Attivo	(7,59) RPF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(107,26) FTF
RPM		= 1480	