


Data e ora della misurazione14/12/2023 10:45:02

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 1 COOLING SUPERIORE SPB \VENTILATORE A 10
PALEIV2V\1005 Envelope Spectrum Acceleration

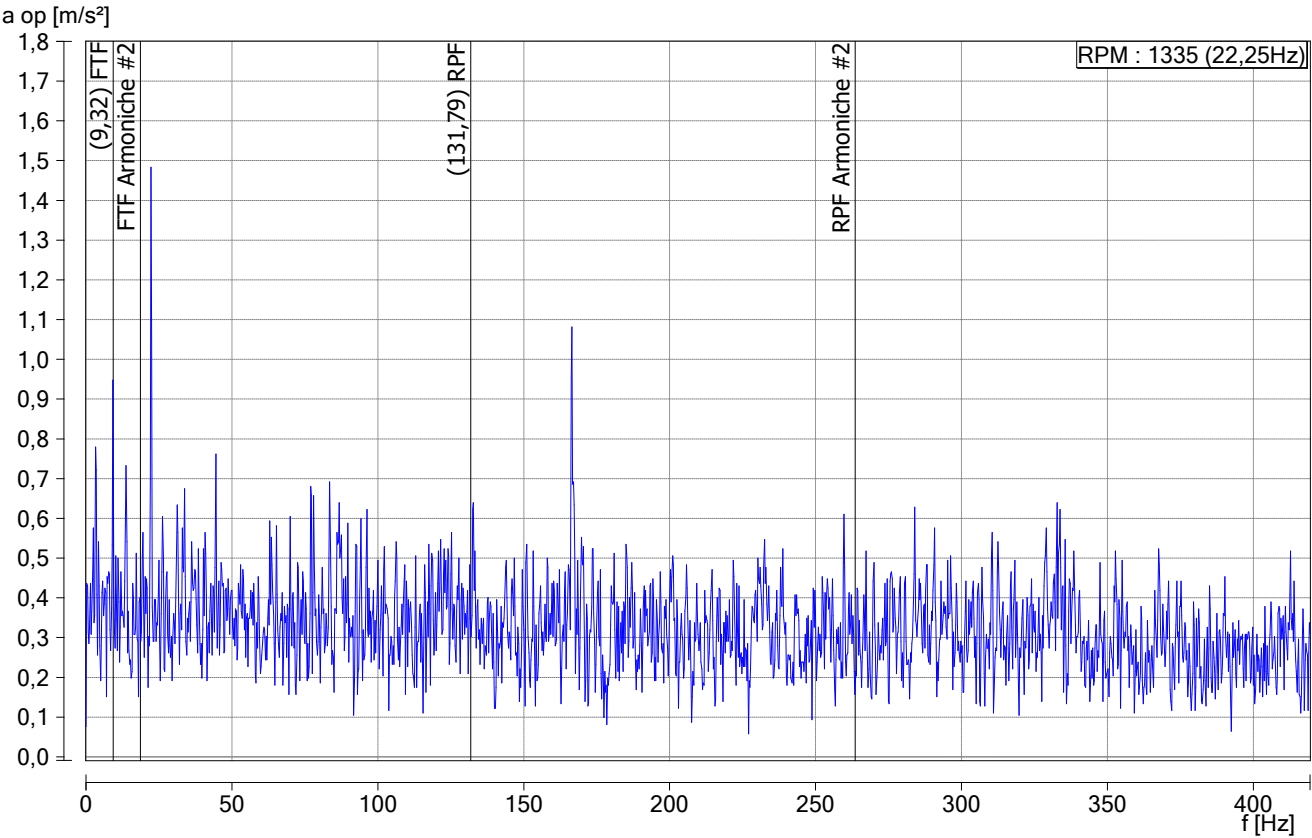

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(131,79) RPF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(9,32) FTF
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 8,76	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	22,25	1,483
2	166,50	1,082
3	9,25	0,948
4	3,25	0,779
5	44,50	0,762
6	13,75	0,733
7	83,50	0,692
8	167,00	0,692
9	77,00	0,680
10	33,75	0,675