


Data e ora della misurazione14/12/2023 11:09:55

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 3 QUENCH 2 SUPERIORE SPB \MOTORE\M2V\1005 Envelope
Spectrum Acceleration

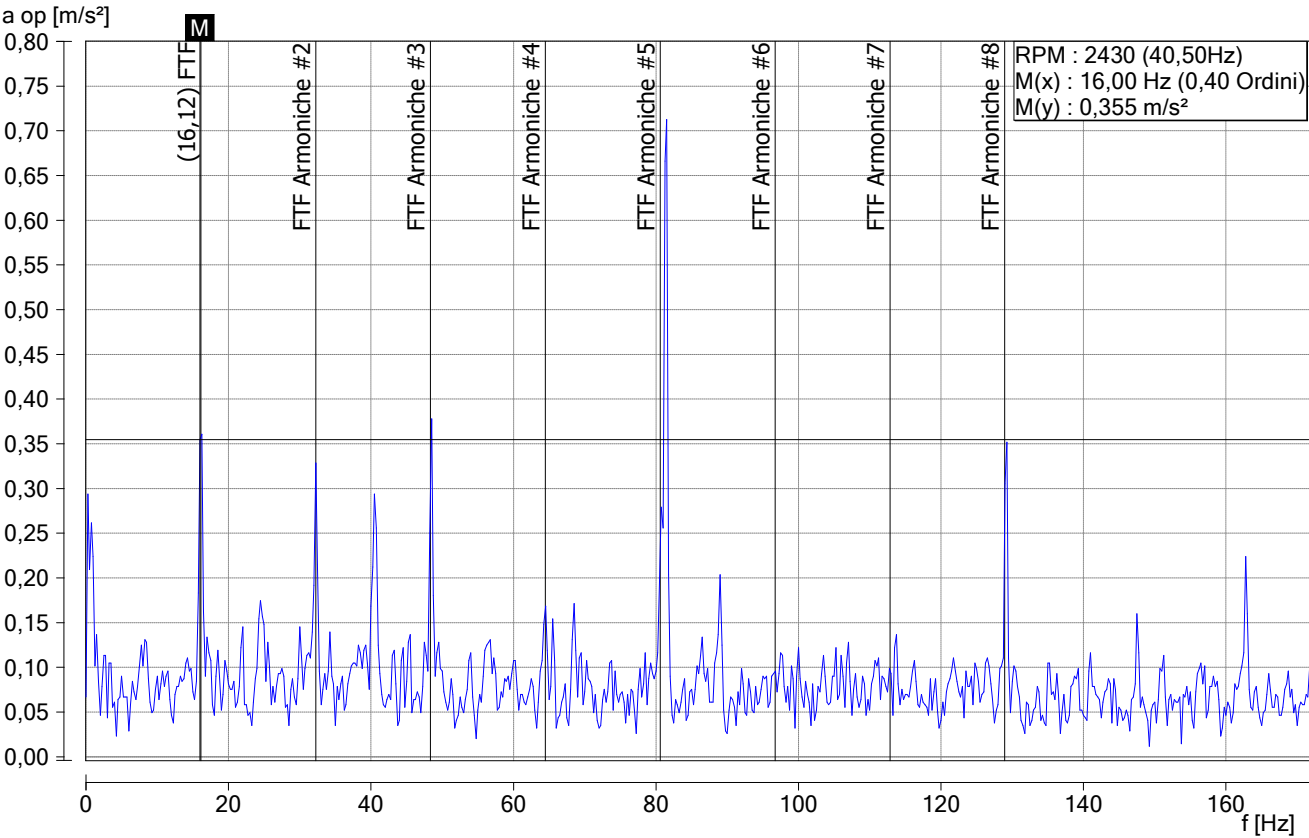

Cursore	X [Hz]	= 16,00	(16,12) FTF
Principale	Y [m/s²]	= 0,355	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2430	
RMS	Y [m/s²]	= 2,32	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	81,50	0,712
2	244,25	0,497
3	48,50	0,378
4	16,25	0,361
5	129,25	0,352
6	32,25	0,329
7	0,25	0,294
8	40,50	0,294
9	80,75	0,279
10	0,75	0,262