


Data e ora della misurazione14/12/2023 11:31:54

REM\AGC ROCCASECCA\VENTILATORE 4 QUENCH1 SUPERIORE 2°STADIO SPB \VENTILATORE A 16
PALEIV1H\1005 Envelope Spectrum Acceleration

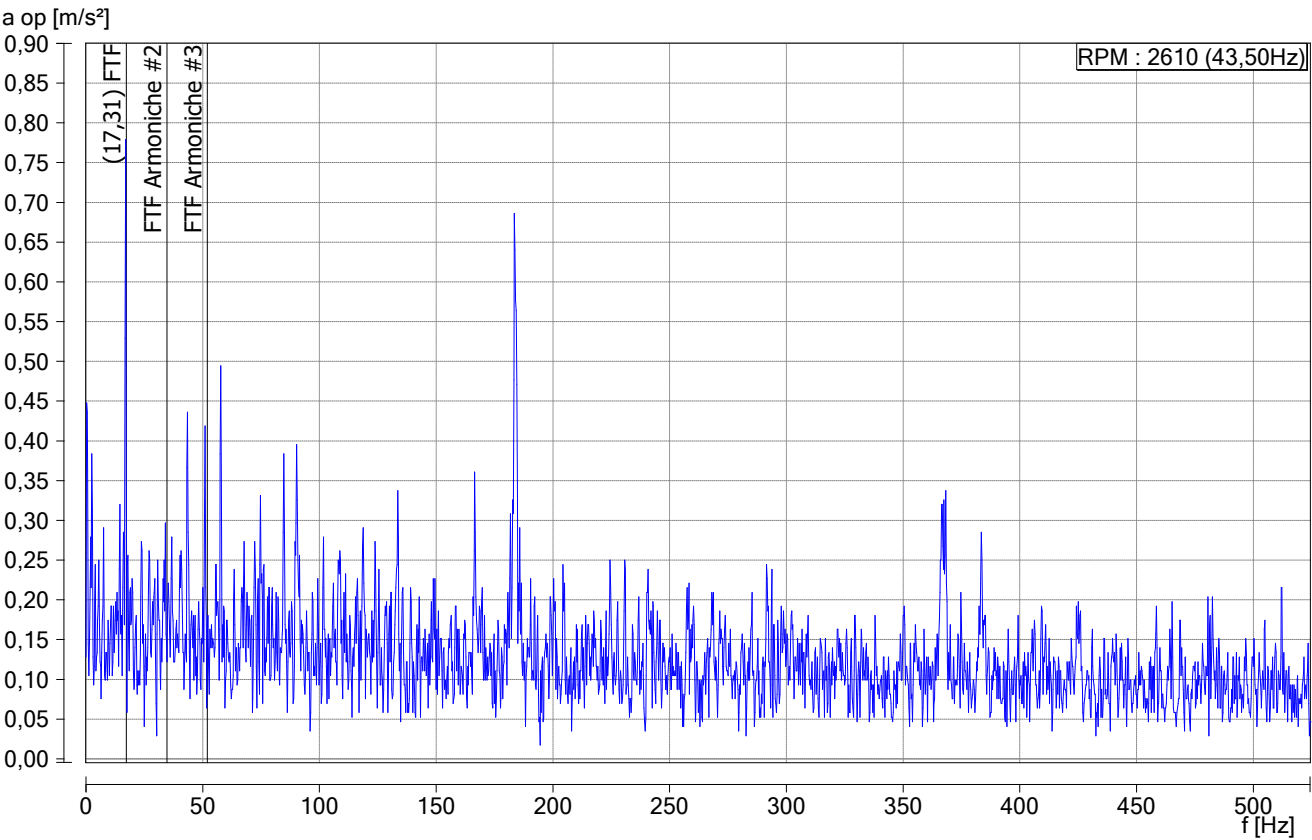

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(17,31) FTF
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,68	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	17,00	0,779
2	183,50	0,686
3	57,75	0,494
4	0,25	0,448
5	43,50	0,436
6	51,00	0,419
7	90,25	0,396
8	2,50	0,384
9	84,75	0,384
10	166,50	0,361