


Data e ora della misurazione14/12/2023 12:38:45

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE 2°STADIO SPB \MOTORE\M2A\103
Mach.spectr. > 600

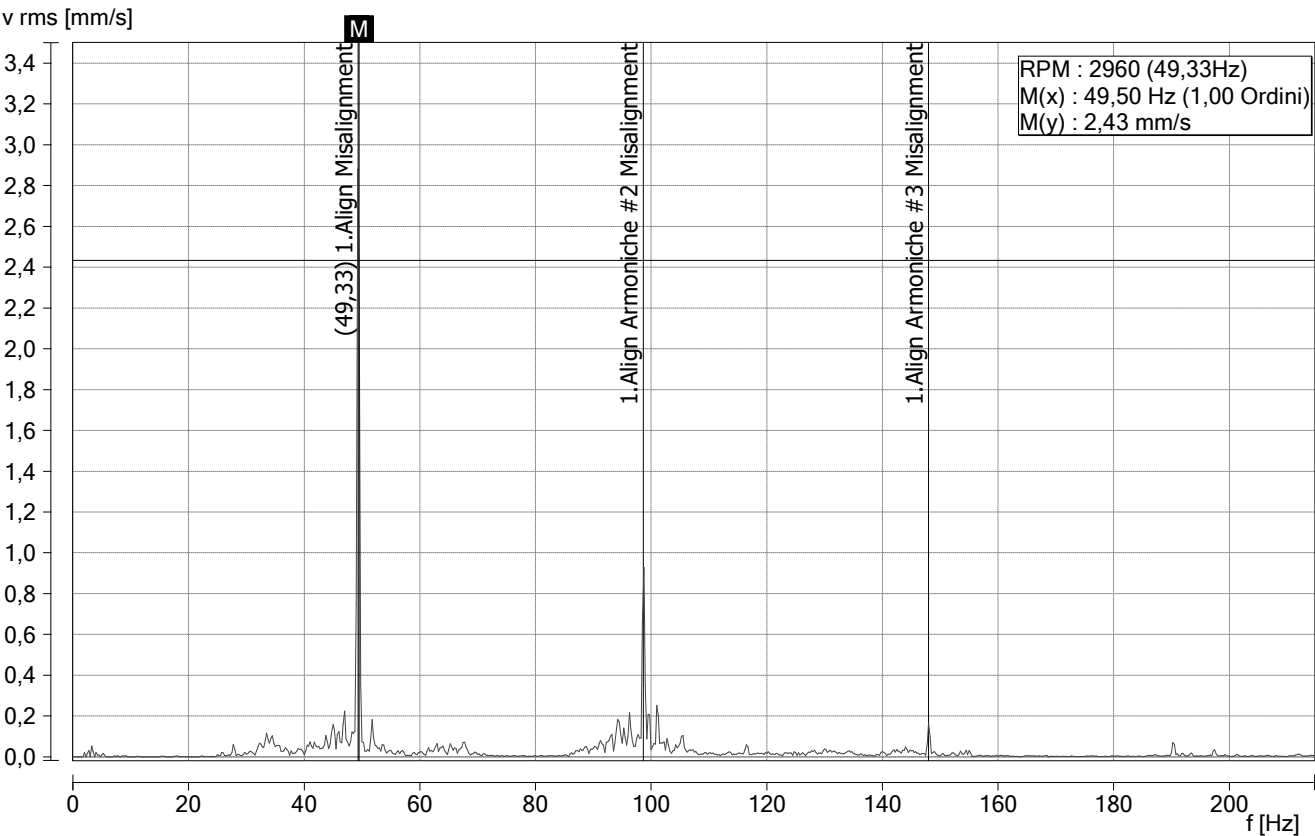

Cursore Principale	X [Hz]	= 49,50	(49,33) 1.Align Misalignment
	Y [mm/s]	= 2,43	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2960	
RMS	Y [mm/s]	= 3,17	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,25	2,88
2	98,75	0,93
3	789,50	0,33
4	101,00	0,25
5	47,00	0,22
6	96,25	0,22
7	99,50	0,21
8	51,75	0,18
9	94,25	0,18
10	241,25	0,17