


Data e ora della misurazione27/12/2023 15:08:59

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE 2°STADIO SPB \VENTILATORE A 16 PALE\W2H\103 Mach.spectr. > 600

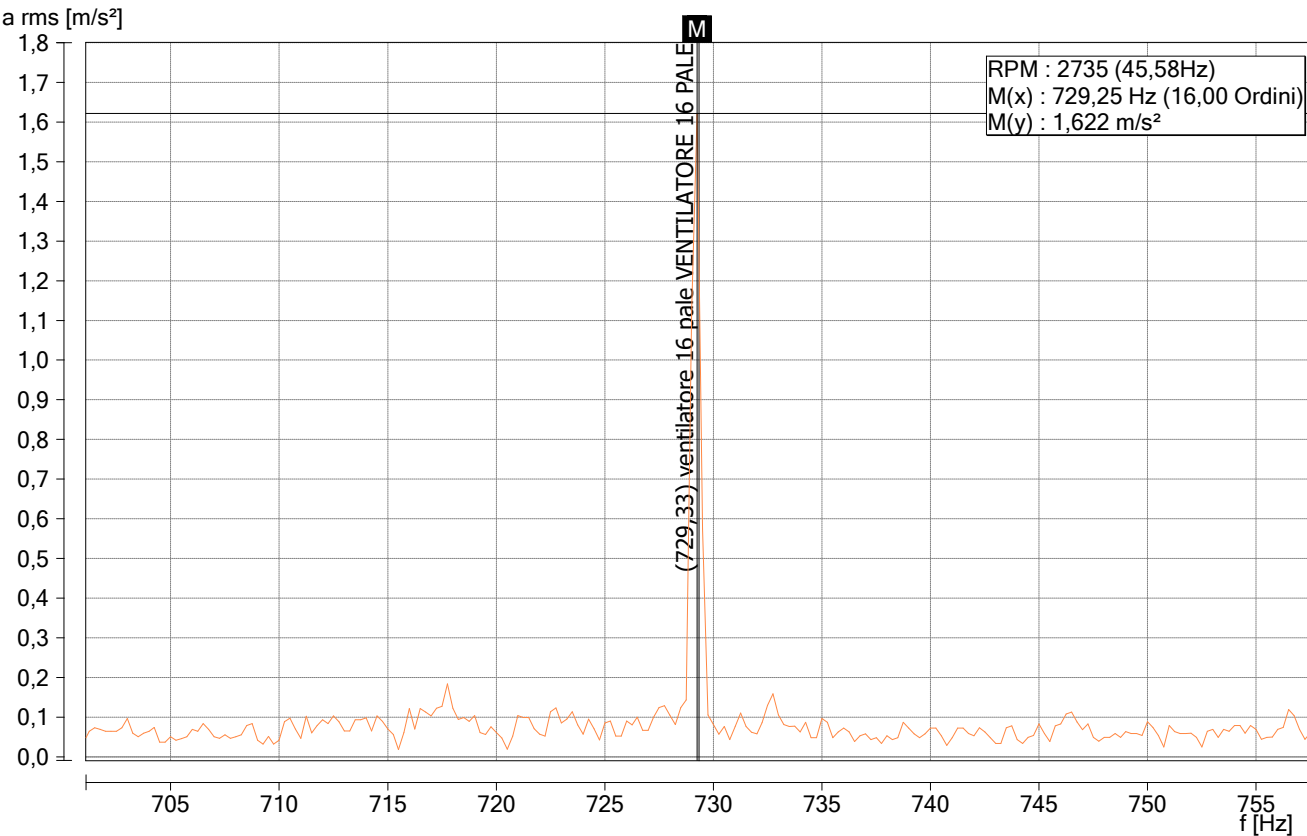

Cursore Principale	X [Hz]	= 729,25	(729,33) ventilatore 16 pale VENTILATORE 16 PALE
	Y [m/s²]	= 1,622	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2735	
RMS	Y [m/s²]	= 2,86	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	729,25	1,622
2	364,50	0,442
3	45,50	0,328
4	1276,00	0,326
5	348,50	0,267
6	1185,00	0,249
7	338,25	0,235
8	345,00	0,220
9	338,75	0,218
10	330,75	0,215