


Data e ora della misurazione27/12/2023 15:29:58

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE 1°STADIO SPB \MOTORE\M2A\103  
Mach.spectr. > 600

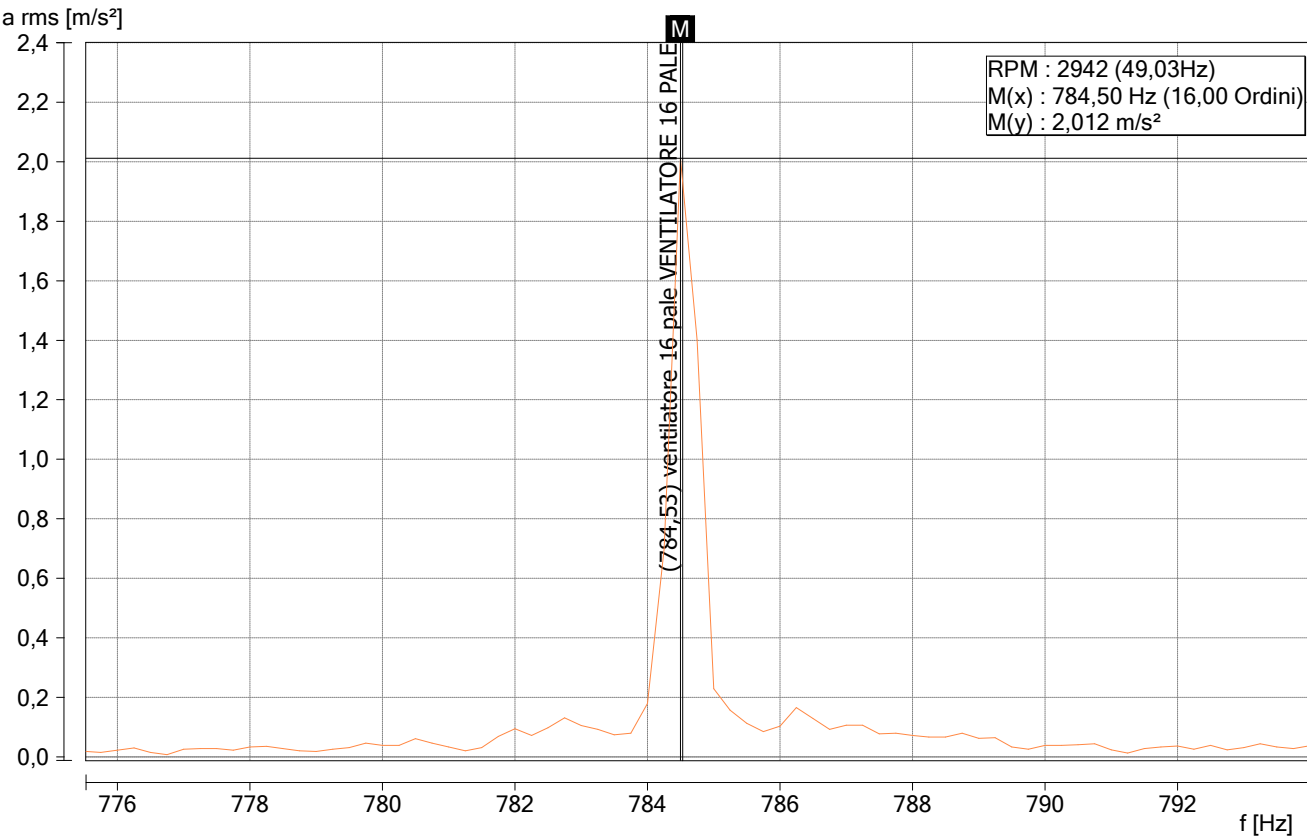

|                    |          |              |                                                  |
|--------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|
| Cursore Principale | X [Hz]   | = 784,50     | (784,53) ventilatore 16 pale VENTILATORE 16 PALE |
|                    | Y [m/s²] | = 2,012      |                                                  |
| Cursore delta      | X [Hz]   | = Non Attivo |                                                  |
|                    | Y [m/s²] | = Non Attivo |                                                  |
| RPM                |          | = 2942       |                                                  |
| RMS                | Y [m/s²] | = 2,69       |                                                  |

| Canale # | A       |          |
|----------|---------|----------|
|          | X [Hz]  | Y [m/s²] |
| 1        | 784,50  | 2,012    |
| 2        | 49,00   | 0,939    |
| 3        | 1569,00 | 0,488    |
| 4        | 1078,75 | 0,326    |
| 5        | 392,25  | 0,207    |
| 6        | 708,25  | 0,202    |
| 7        | 1176,75 | 0,197    |
| 8        | 240,00  | 0,190    |
| 9        | 376,50  | 0,181    |
| 10       | 786,25  | 0,165    |