


Data e ora della misurazione01/03/2024 10:48:44

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 4 QUENCH1 SUPERIORE 2°STADIO SPB \VENTILATORE A 16 PALE\W2V\103 Mach.spectr. > 600

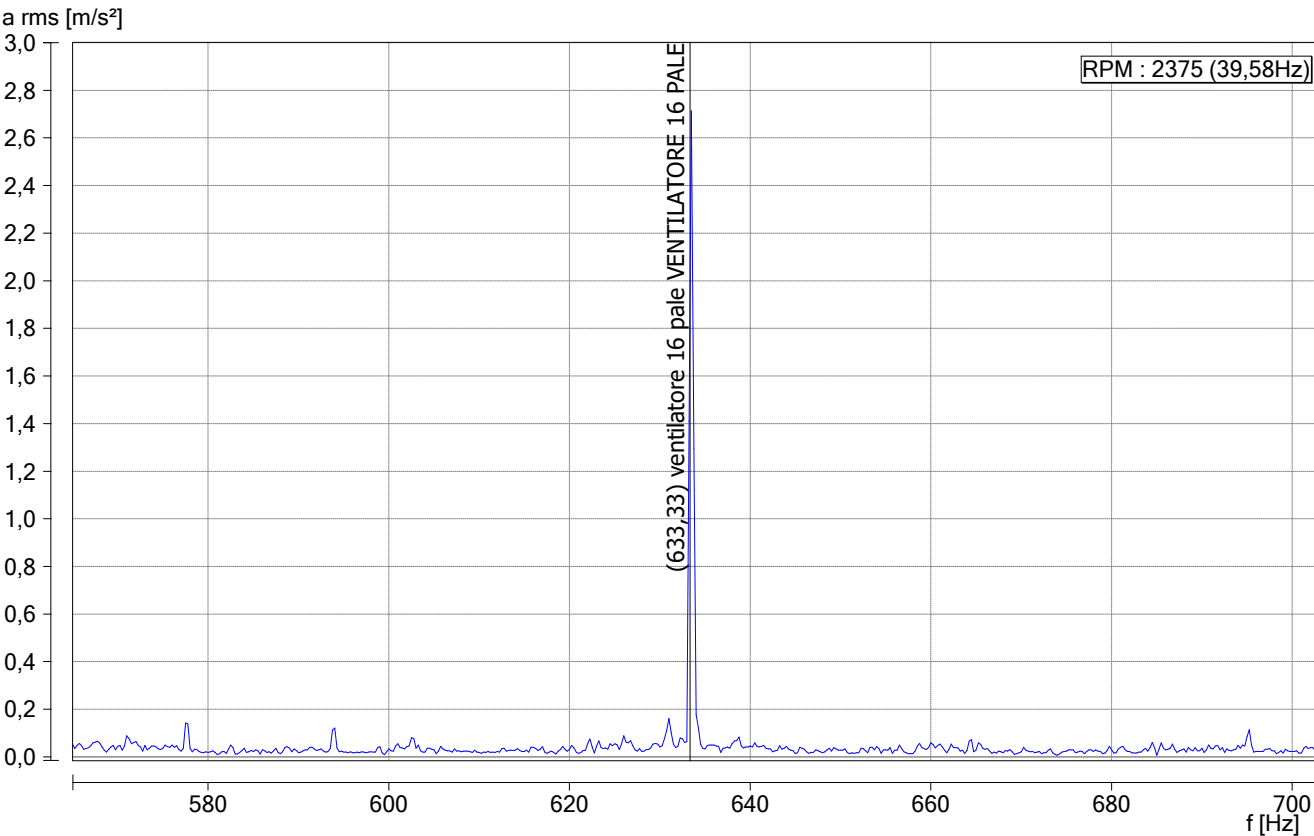

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(633,33) ventilatore 16 pale VENTILATORE 16 PALE
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s²]	= 3,07	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	633,50	2,714
2	79,50	0,237
3	39,50	0,183
4	631,00	0,161
5	939,25	0,145
6	577,50	0,142
7	1267,00	0,125
8	594,00	0,121
9	956,00	0,119
10	713,00	0,115