


Data e ora della misurazione 01/03/2024 11:23:14

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 5 QUENCH 2 INFERIORE SPB \VENTILATORE A 16 PALE\1\103 Mach.spectr. > 600

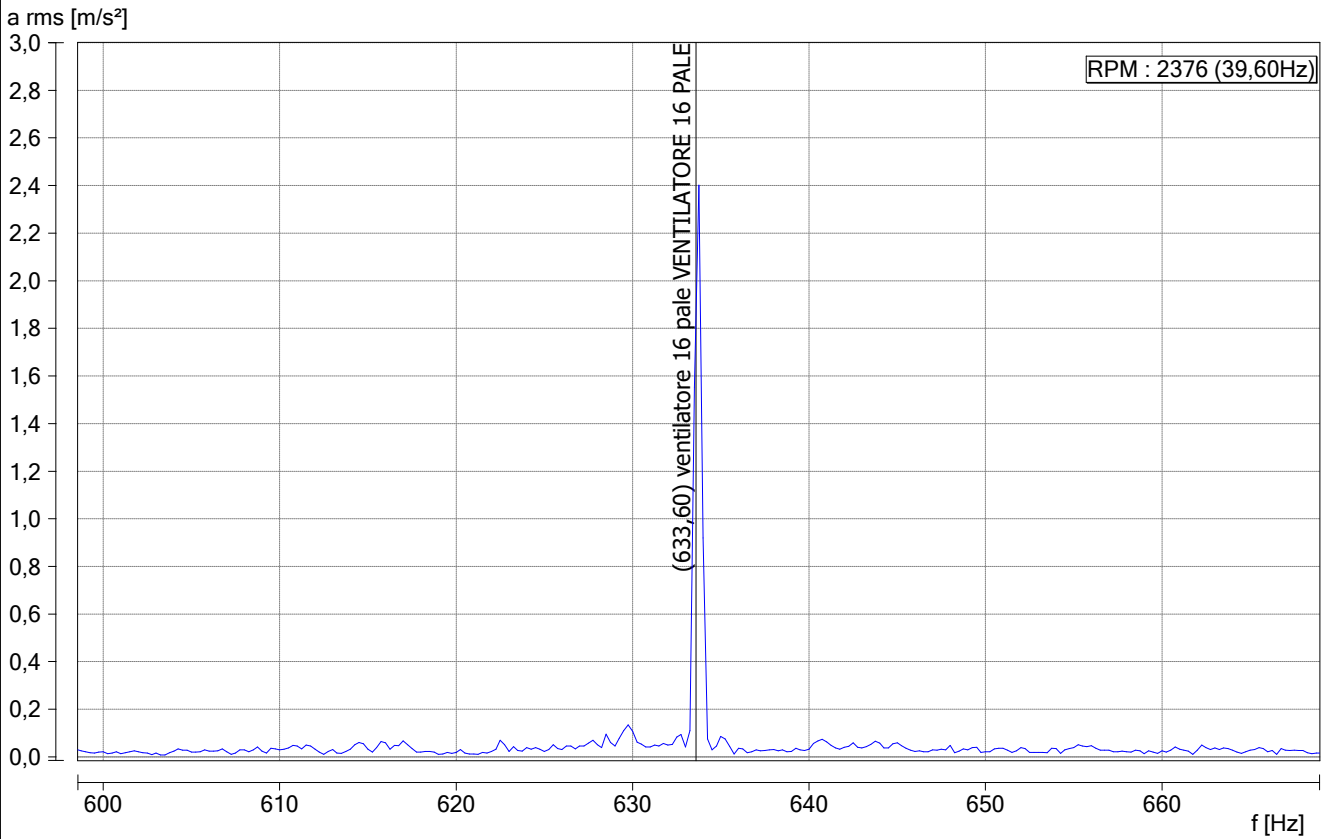

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(633,60) ventilatore 16 pale VENTILATORE 16 PALE
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s²]	= 2,88	

Canale #	A	Y [m/s²]
	X [Hz]	
1	633,75	2,401
2	1267,50	0,578
3	950,50	0,368
4	987,75	0,211
5	939,25	0,194
6	734,25	0,185
7	476,75	0,177
8	224,75	0,171
9	953,50	0,150
10	735,50	0,145