


Data e ora della misurazione08/01/2024 11:37:55 ,01/03/2024 11:43:58

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 6 QUENCH 1 INFERIORE 2°STADIO SPB \VENTILATORE A 16 PALE\1H\103 Mach.spectr. > 600

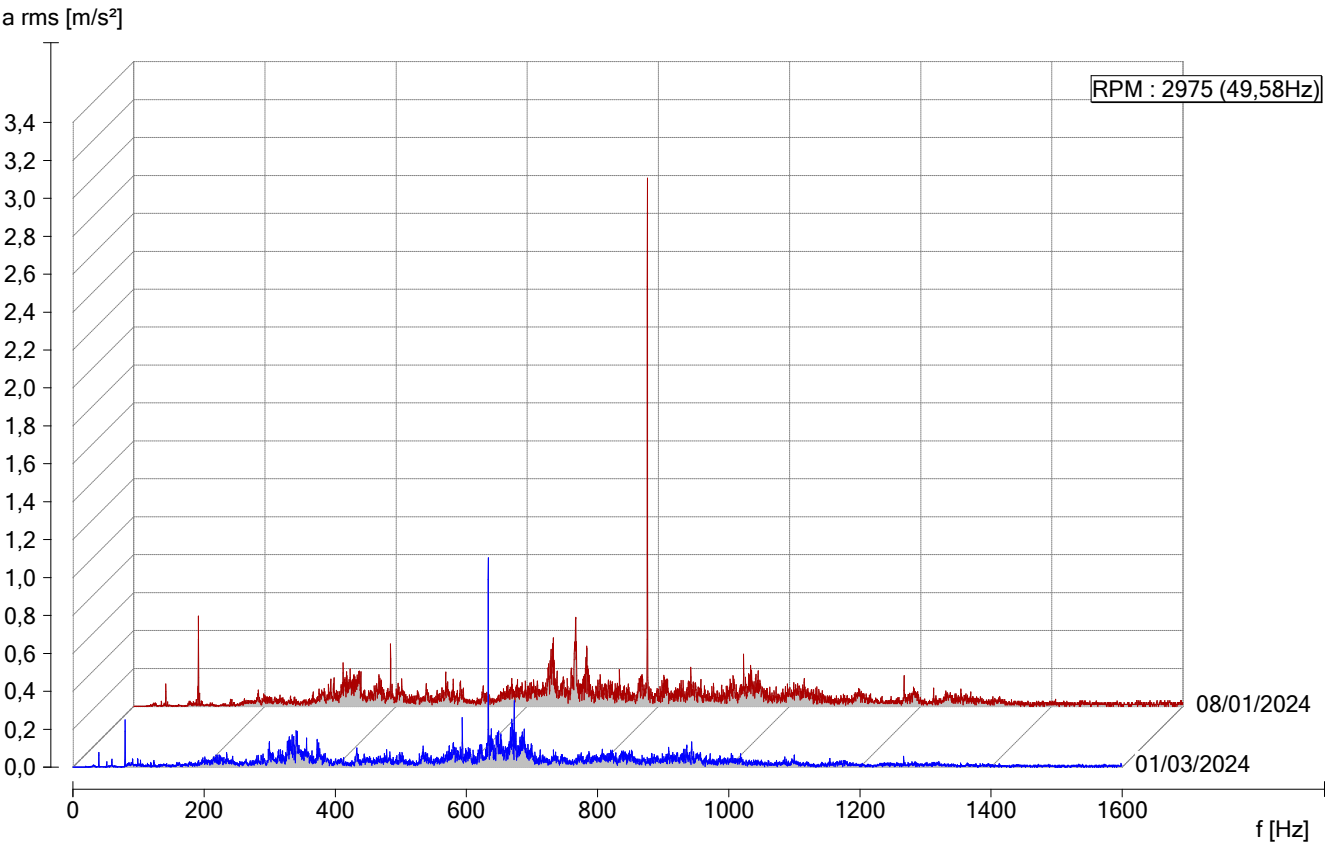

Cursore X [Hz] = Non Attivo
Principale Y [m/s²] = Non Attivo