


Data e ora della misurazione01/03/2024 12:09:20

REMAGC ROCCASECCA\VENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE 1°STADIO SPB \VENTILATORE A 16 PALE\W2V\1005 Envelope Spectrum Acceleration

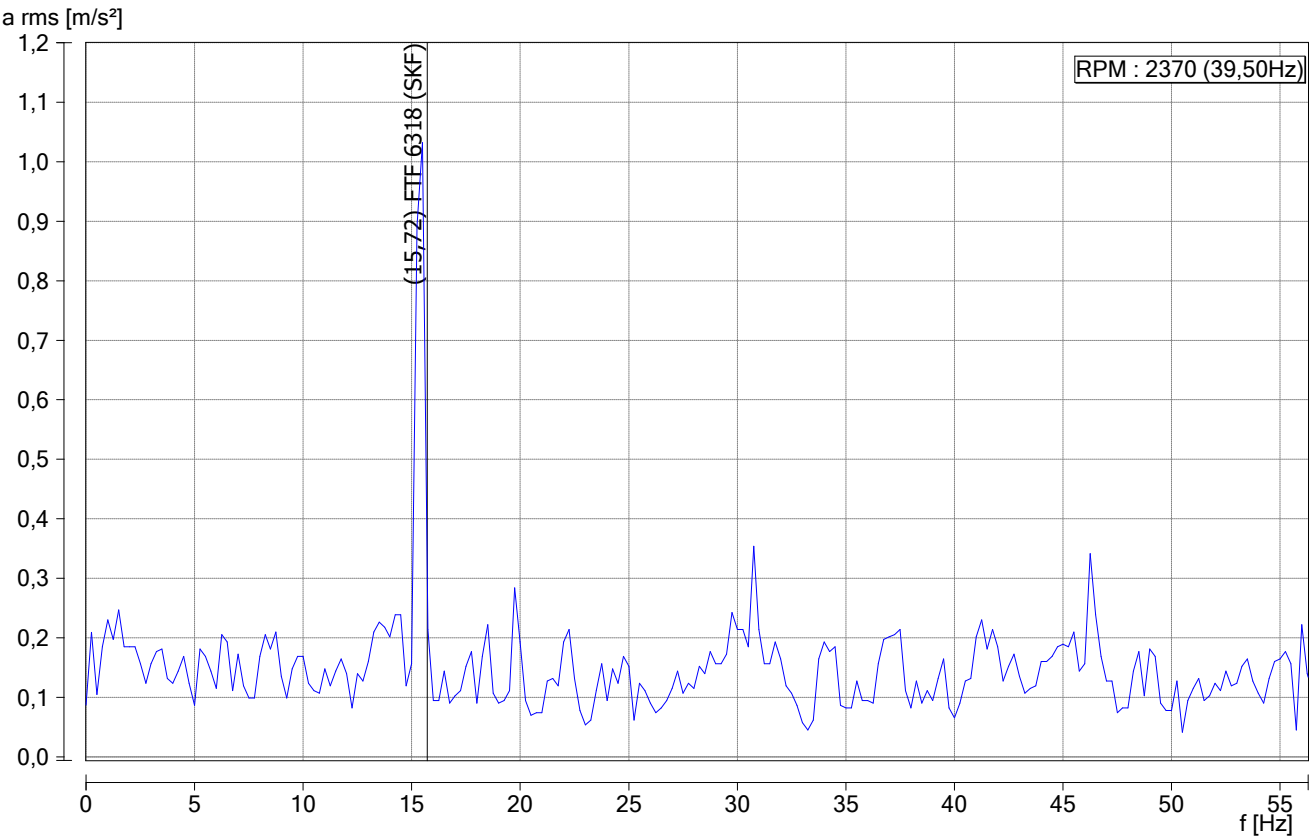

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(15,72) FTF 6318 (SKF)
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 2975	
RMS	Y [m/s²]	= 4,38	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	15,50	1,032
2	61,50	0,827
3	121,75	0,535
4	68,00	0,522
5	77,00	0,452
6	83,25	0,448
7	98,75	0,415
8	30,75	0,354
9	46,25	0,341
10	166,50	0,321